

福島第一原子力発電所3号機におけるプルサーマル実施に係る  
安全確認のためのプロジェクトチーム主任 殿

平成22年10月 5日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所3号機

「MOX燃料使用での安全監視状況の情報提供」について

福島第一原子力発電所の各号機における運転状況については、発電機出力、原子炉圧力などのプラントデータ並びにモニタリングポストの測定値などの放射線管理データなどを「リアルタイムデータ」として、また、原子炉水中のよう素濃度などを「燃料健全性の確認状況」として当所インターネットホームページにて公表させていただいております。

本資料は、福島県知事より「MOX燃料使用に際して安全監視状況について、適切な情報を提供すること」が求められていることへの対応の一環として、以下の項目について、プロジェクトチームへの情報提供を行うものです。

以 上

<添付資料>

- 最小限界出力比（データ一覧表及び推移グラフ）
- 燃料棒最大線出力密度（データ一覧表及び推移グラフ）
- 停止余裕
- 燃料集合体最高燃焼度

MOX燃料使用での安全監視状況の情報提供について  
(最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度)

最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度の日々の値<sup>注)</sup>  
注)制限値に対して最も厳しい値

日にち	最小限界出力比		燃料棒最大線出力密度(kW/m)	
	MOX燃料	ウラン燃料	MOX燃料	ウラン燃料
平成22年10月4日	1.75	1.45	39.0	38.4
平成22年10月5日				
平成22年10月6日				
平成22年10月7日				
平成22年10月8日				
平成22年10月9日				
平成22年10月10日				

- \* 出力変動又は制御棒位置を調整する操作があったか (Yes or  No)
- \* Yesの場合は、出力変動又は制御棒位置を調整する一連の操作終了後、まとめて翌日提供  
ただし、今回(第24回)の定期検査の総合負荷性能検査までの期間は、日々の値を翌日提供  
(操作期間:平成 年 月 日～平成 年 月 日 (実績 or 予定))

原子炉水中のよう素131濃度(※1)

測定日	原子炉水中のよう素131濃度(Bq/g)
平成22年 9月28日	$1.9 \times 10^{-2}$

排ガス放射線モニタ測定値の日々の値(※1)

日にち	排ガス放射線モニタ測定値(mSv/h)
平成22年9月23日	$1.4 \times 10^{-2}$
平成22年9月24日	$2.7 \times 10^{-2}$
平成22年9月25日	$5.0 \times 10^{-2}$
平成22年9月26日	$6.5 \times 10^{-2}$
平成22年9月27日	$1.4 \times 10^{-1}$
平成22年9月28日	$1.4 \times 10^{-1}$
平成22年9月29日	$1.4 \times 10^{-1}$

※1:発電所ホームページ公開データの最新データを参考情報として再掲

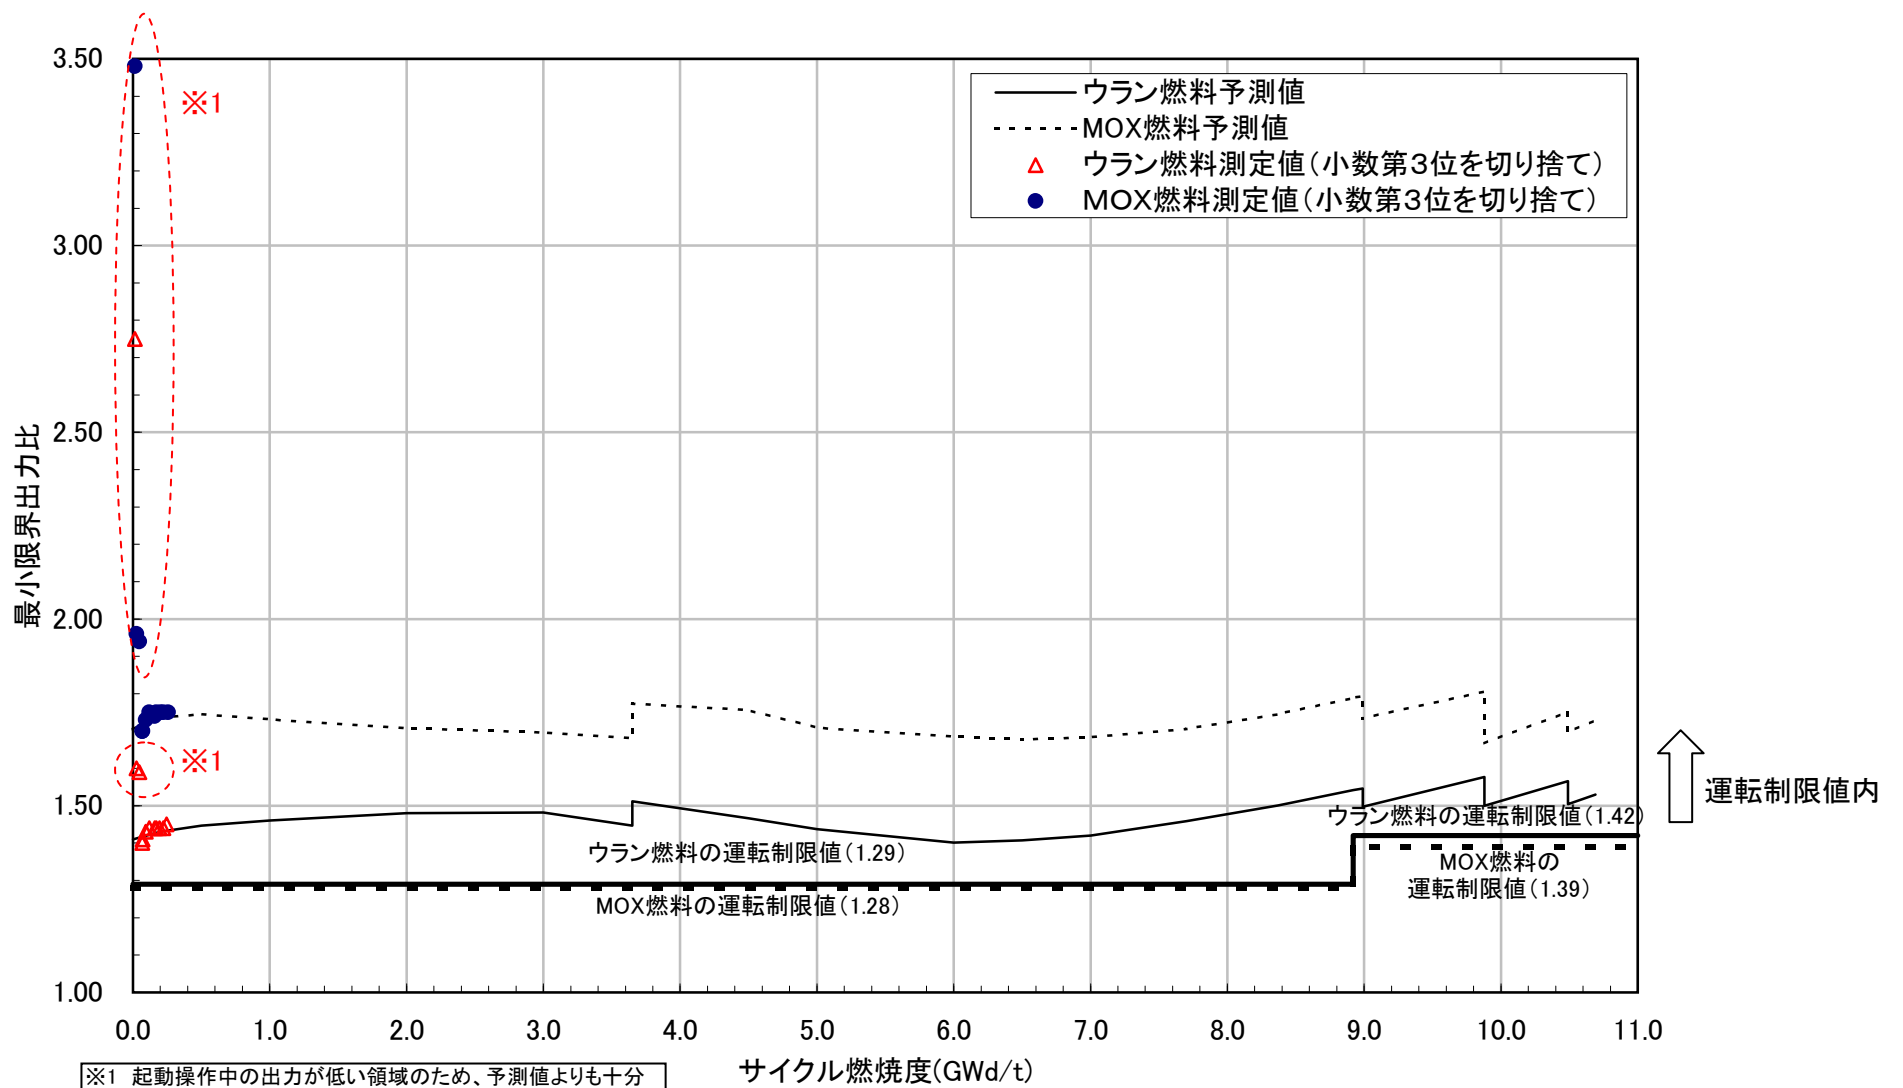


図1 最小限界出力比の推移

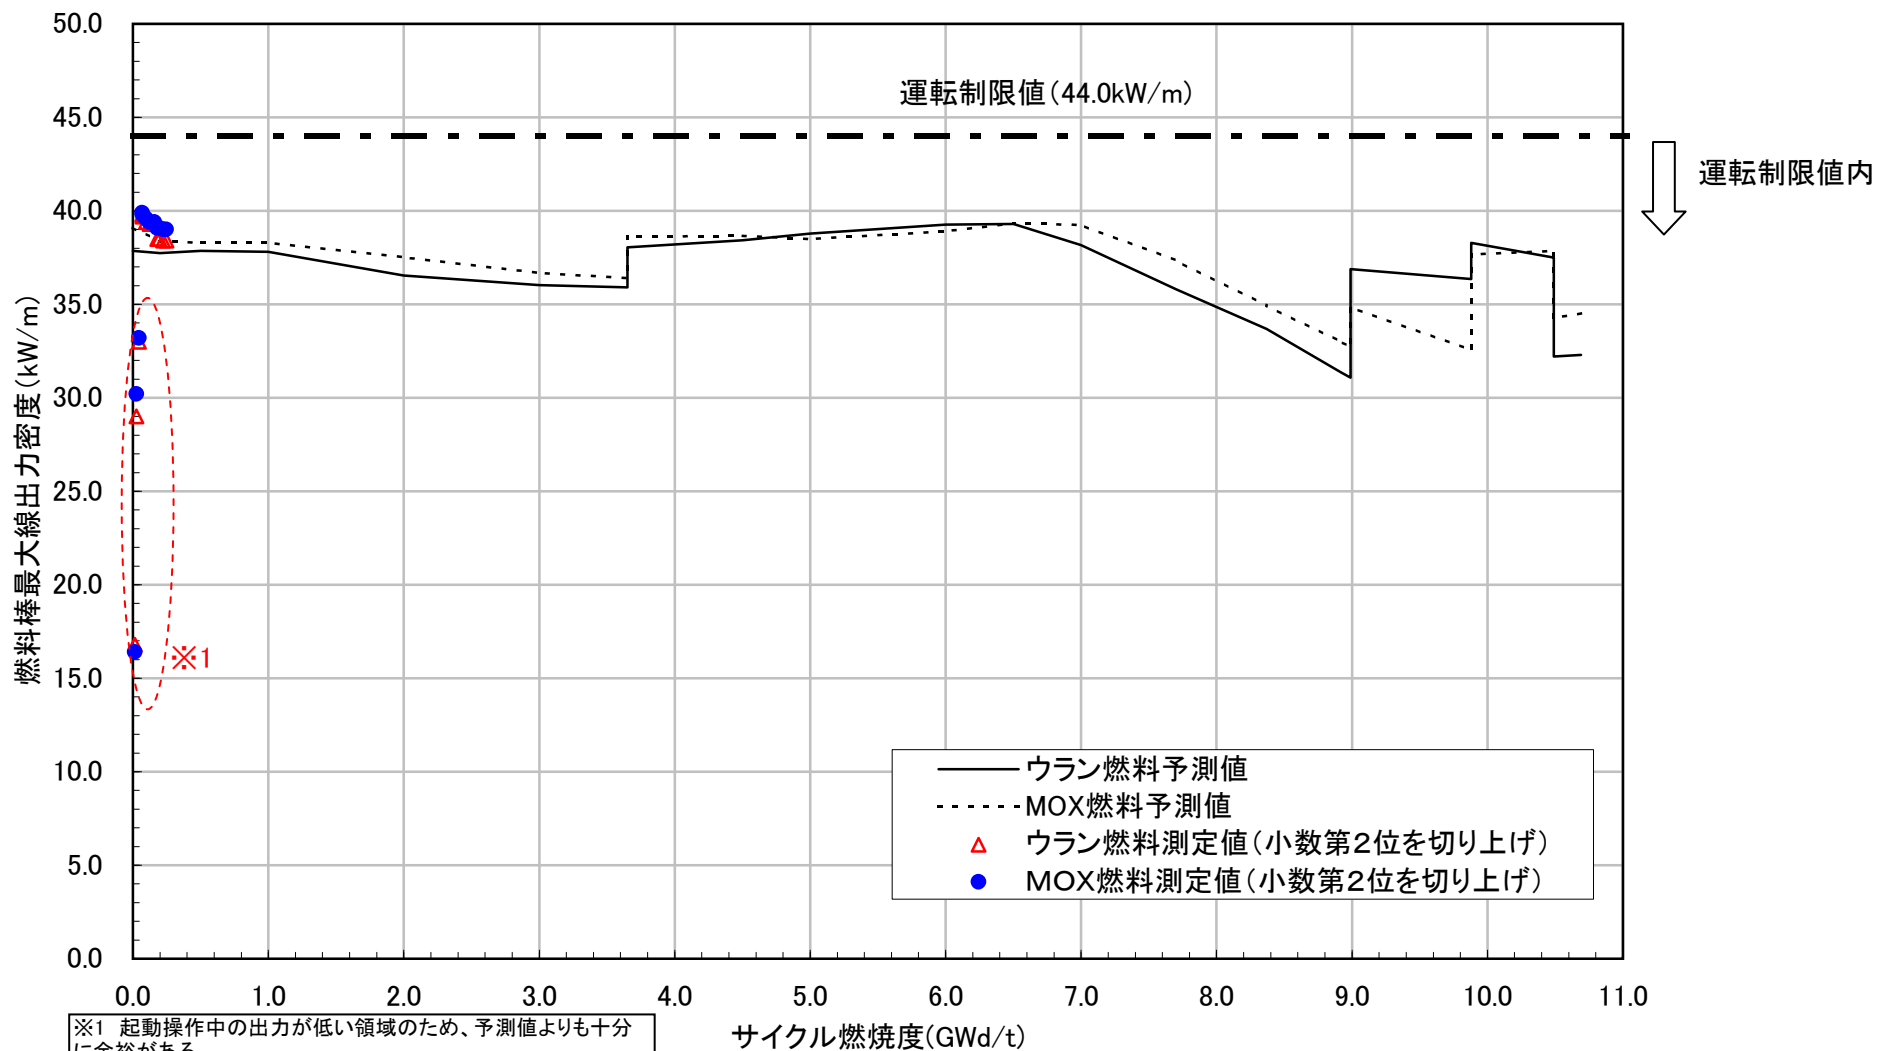


図2 燃料棒最大線出力密度の推移