

福島第一原子力発電所3号機使用済み燃料プールからの
燃料交換機（FHM）本体撤去にかかる状況確認結果について

平成27年8月2日


福島県原子力安全対策課

本日、福島第一原子力発電所3号機の使用済み燃料プールから燃料交換機（FHM）本体を撤去する作業が行われたことから、下記のとおり現場状況を確認しました。

記

- 1 確認日時 平成27年8月2日(日) 8時48分～16時20分
(吊り上げ準備作業開始 10時12分)
(吊り上げ開始 11時55分、吊り降ろし終了(地面着座) 13時18分)
- 2 確認場所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所
- 3 確認者 福島県危機管理部原子力安全対策課 酒井主幹
及び楢葉町駐在職員1名
- 4 確認内容 FHM撤去作業並びに空气中放射能濃度測定の状況確認
- 5 確認結果 以下のとおり。

1. FHM撤去作業の状況

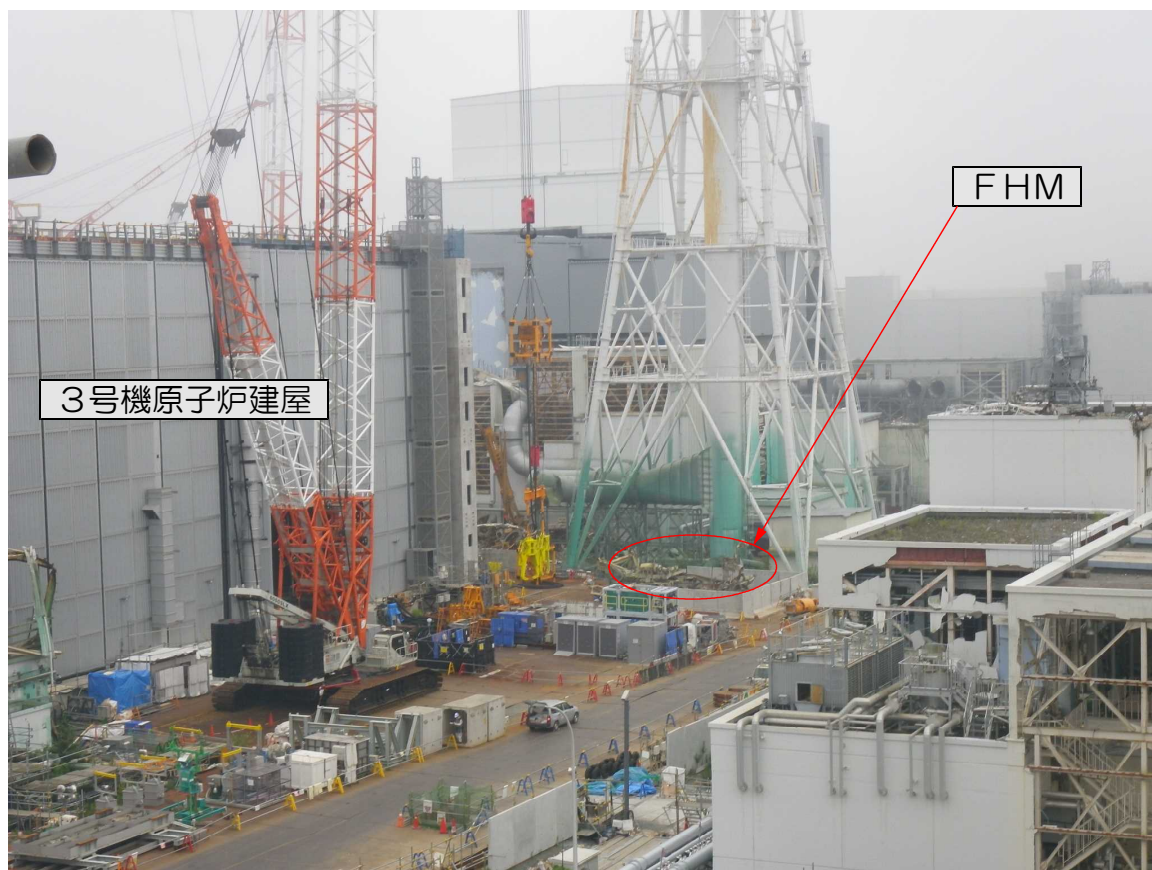

- ① FHMの吊り降ろし（地面着座）後に、1・2号機開閉所前南側の高台から、吊り降ろされたFHMの状況を確認した。（午後2時2分）
3・4号機共用排気筒付近に遮へい用コンクリート壁で区画されたエリアに置かれていることを確認した。



② FHMが置かれている状況（拡大）（午後2時21分）
3・4号機共用排気筒付近から撮影。

2. 空气中放射能濃度測定の様況

免震重要棟内緊急時対策室において、作業前後で、構内のダストモニタやモニタリングポストの測定値に有意な変動がないことなどを確認した。