

# 多核種除去設備等処理水の取扱いに関する 海域モニタリングの状況について

2022年9月12日


---

**TEPCO**

東京電力ホールディングス株式会社

## 【海域モニタリング計画の策定・開始】

- 多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）放出の実施主体として、放水口周辺を中心に重点的にモニタリングを実施することとし、発電所近傍、福島県沿岸において海水、魚類のトリチウム測定点を増やし、発電所近傍において海藻類のトリチウム、ヨウ素129を追加測定する海域モニタリング計画を策定、改定した。（2022年3月24日公表）
- 本海域モニタリング計画に基づき、現状のトリチウムや海洋生物の状況を把握するため、2022年4月20日より試料採取を開始した。

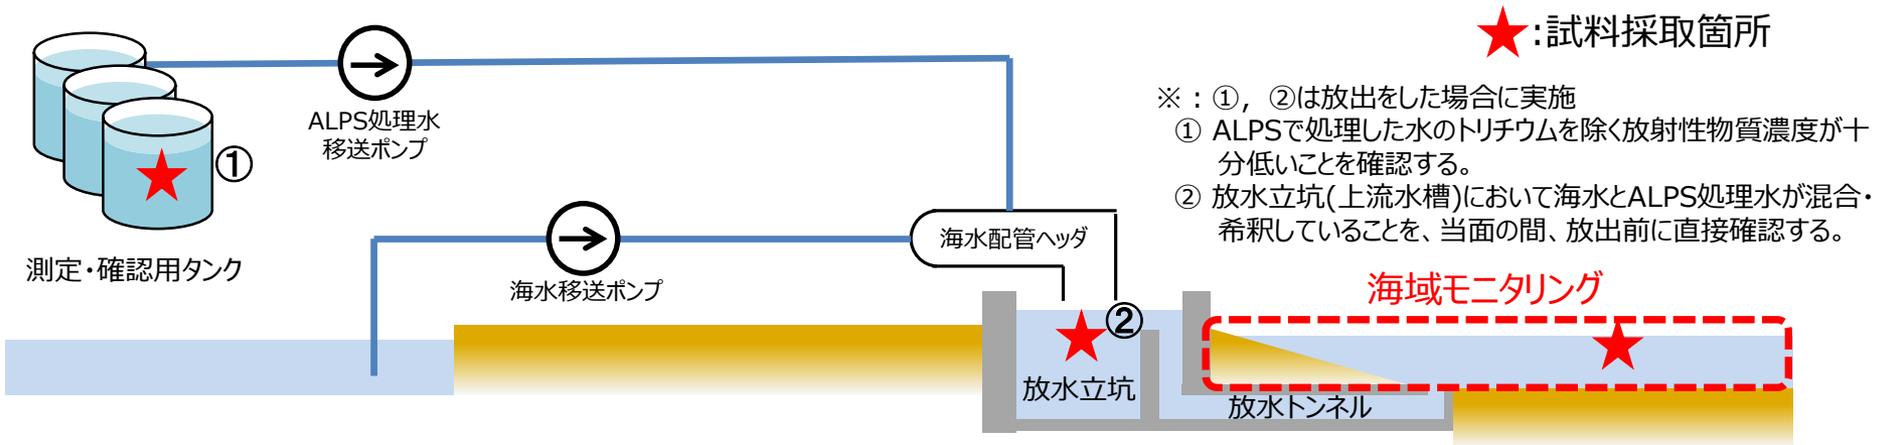

放出前の確認と海域モニタリング

## 【海域モニタリング結果の評価目的】

### <現状>

- 2022年4月からモニタリング結果を蓄積して、現在の状況（サブドレン・地下水ドレン処理済水、地下水バイパス水、構内排水路に含まれるトリチウムなどによる海水濃度変動など）を平常値の変動範囲として把握する。

### <放出をした場合>

- 放出による海水の拡散状況ならびに海洋生物の状況を確認する。
- 海洋拡散シミュレーション結果や放射線影響評価に用いた濃度などとの比較検討を行い、想定している範囲内にあることを確認する。
- 平常値の変動範囲を超えた場合には、他のモニタリング実施機関の結果も確認して、原因について調査する。
- さらに、平常値の変動範囲を大きく\*超えた場合には、一旦海洋放出を停止し、当該地点の再測定のほか、暫定的に範囲、頻度を拡充して周辺海域の状況を確認する。

\*：今後蓄積するデータをもとに放出をする場合に備えて設定する。

# 海域モニタリング計画 試料採取点 (1/2)

・海水、魚類、海藻類について、採取点数、測定対象、頻度を増やし、検出下限値を国の目標値と整合するよう設定した。

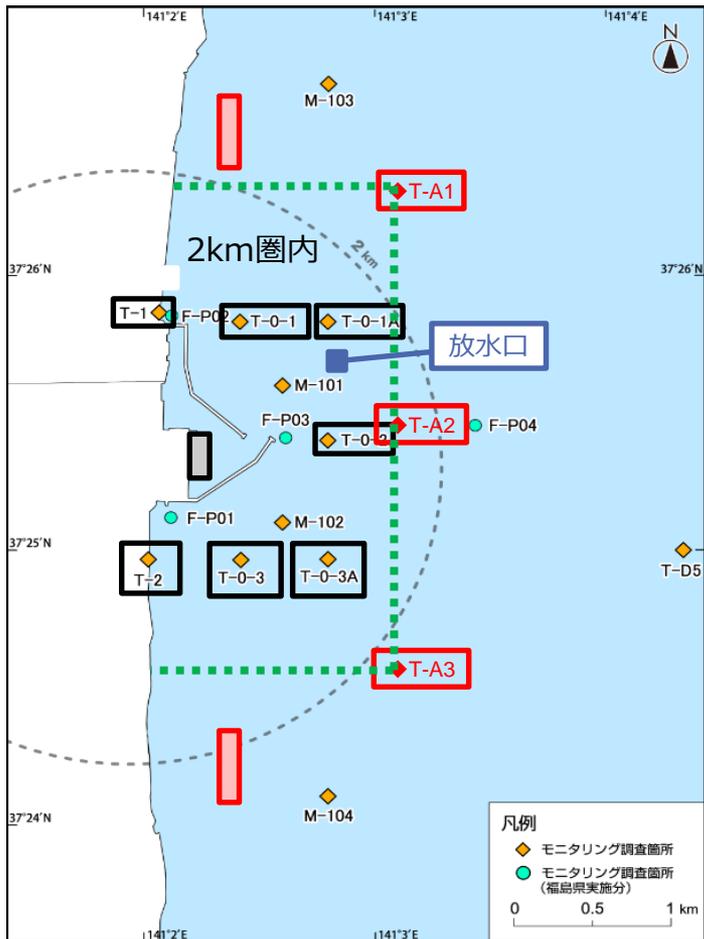


図1. 発電所近傍  
(港湾外2km圏内)

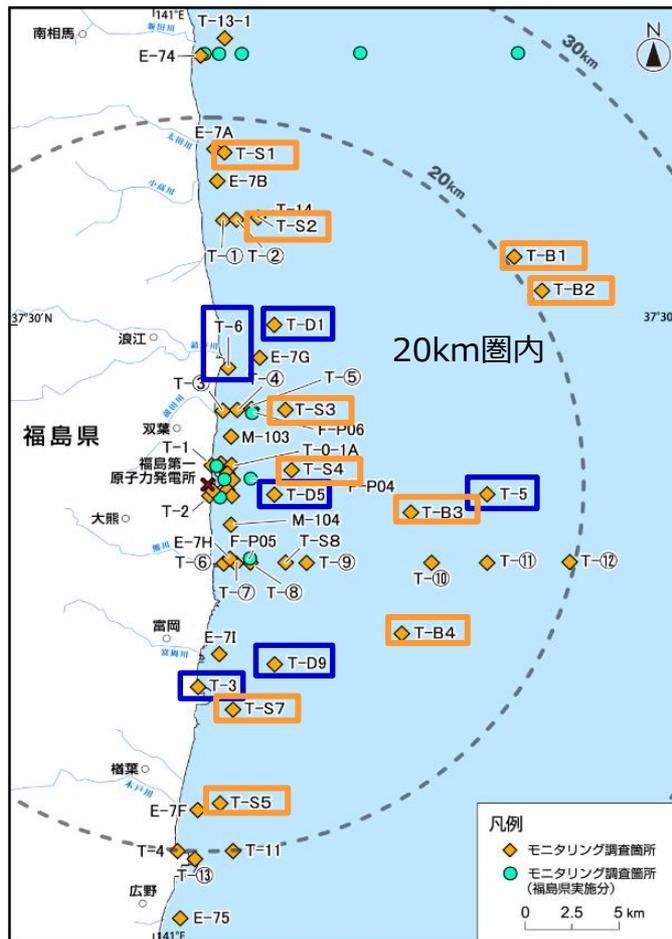


図2. 沿岸20km圏内


## 【東京電力の試料採取点】

- : 検出下限値を見直す点(海水)
- : 新たに採取する点(海水)
- : 頻度を増加する点(海水)
- : セシウムにトリチウムを追加する点(海水, 魚類)
- : 従来と同じ点(海藻類)
- : 新たに採取する点(海藻類)
- : 日常的に漁業が行われていないエリア※  
東西1.5km 南北3.5km  
※ : 共同漁業権非設定区域

※図1について、2022年3月24日公表の海域モニタリング計画から、T-A1, T-A2, T-A3の表記、位置について総合モニタリング計画の記載に整合させて修正

# 海域モニタリング計画 試料採取点 (2/2)

・海水についてトリチウム採取点数を増やした。

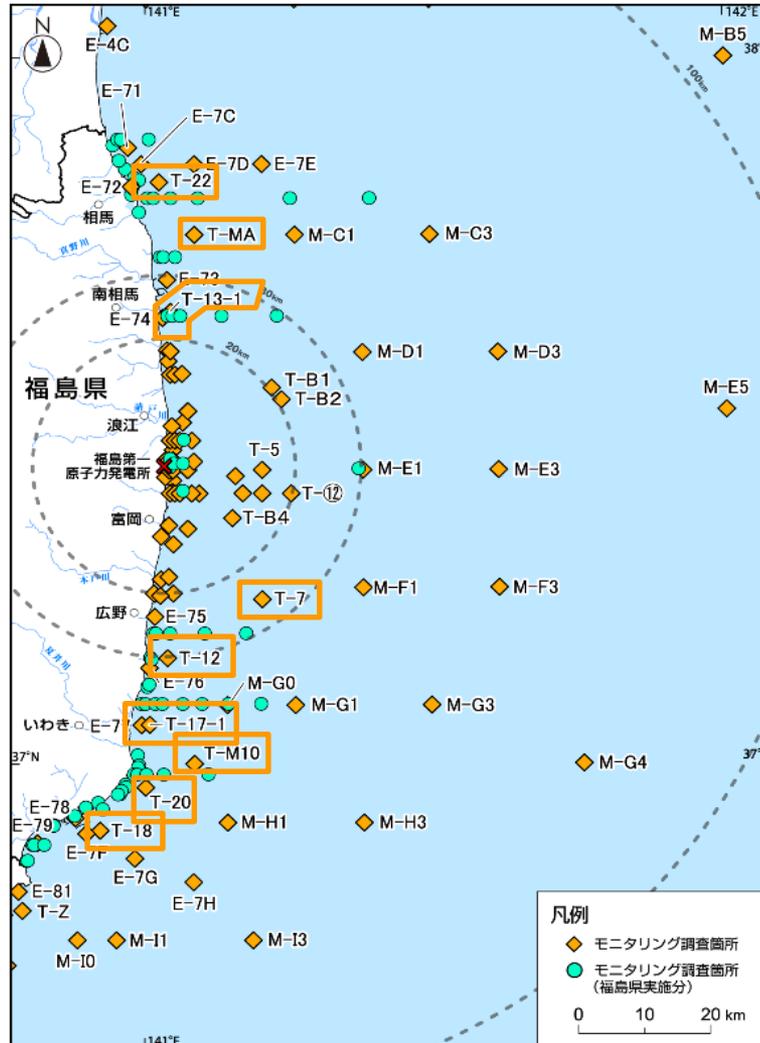

【東京電力の試料採取点】

□: セシウムにトリチウムを追加する点(海水)

図3. 沿岸20km圏外

## 【海水の状況】

### <港湾外2km圏内>

- トリチウム濃度は、過去1年間の測定値から変化はなく、新たな測定点についても日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。
- セシウム137濃度は、過去の福島第一原子力発電所近傍海水の変動原因と同じ降雨の影響と考えられる一時的な上昇が見られるが、過去1年間の測定値から変化はなく、新たな測定点についても日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。
- トリチウムについては、4月18日以降、検出限界値を下げてモニタリングを実施している。

### <沿岸20km圏内>

- トリチウム濃度、セシウム137濃度とも、過去1年間の測定値から変化はなく、日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。

### <沿岸20km圏外>

- トリチウム濃度は、新たな測定点についても日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。セシウム137濃度は、過去1年間の測定値から変化はなく、日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。

\* : 下記データベースにおいて2018年4月～2020年3月に検出されたデータの最小値～最大値の範囲

日本全国（福島県沖含む）

トリチウム濃度： 0.043 Bq/L ～ 20 Bq/L

セシウム137濃度： 0.0010 Bq/L ～ 0.38 Bq/L

福島県沖



トリチウム濃度： 0.043 Bq/L ～ 0.89 Bq/L



セシウム137濃度： 0.0013 Bq/L ～ 0.38 Bq/L


出典：日本の環境放射能と放射線 環境放射線データベース <https://www.kankyo-hoshano.go.jp/data/database/>

## 【魚類、海藻類の状況】


4月は試料採取なし。5月の採取分については測定データを確認中。

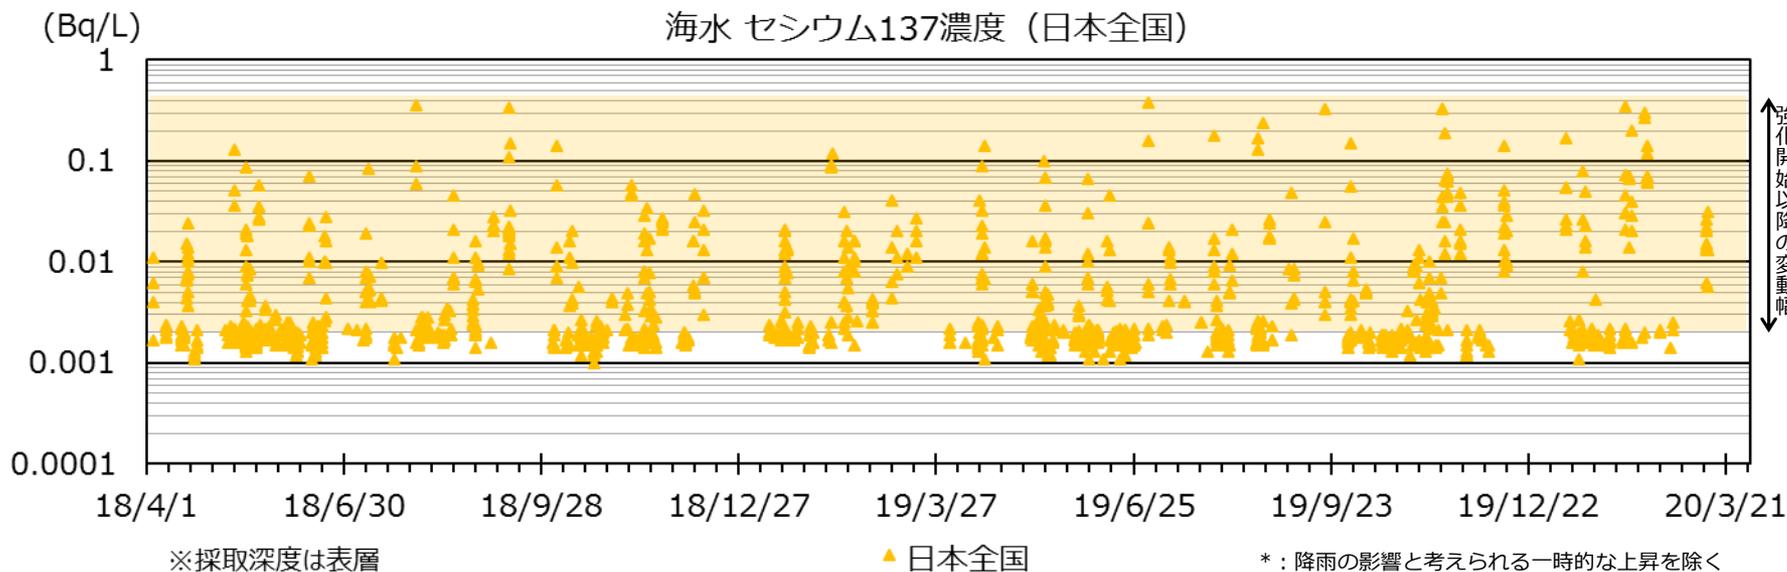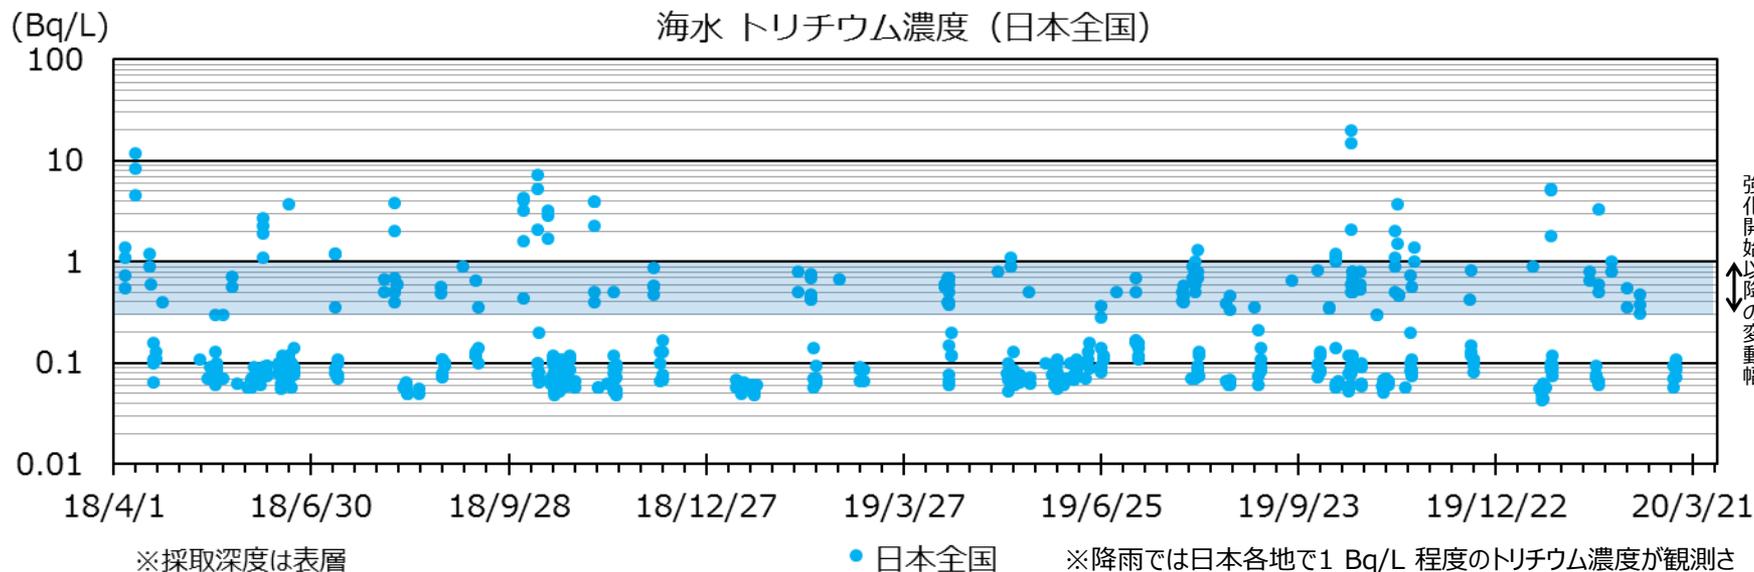

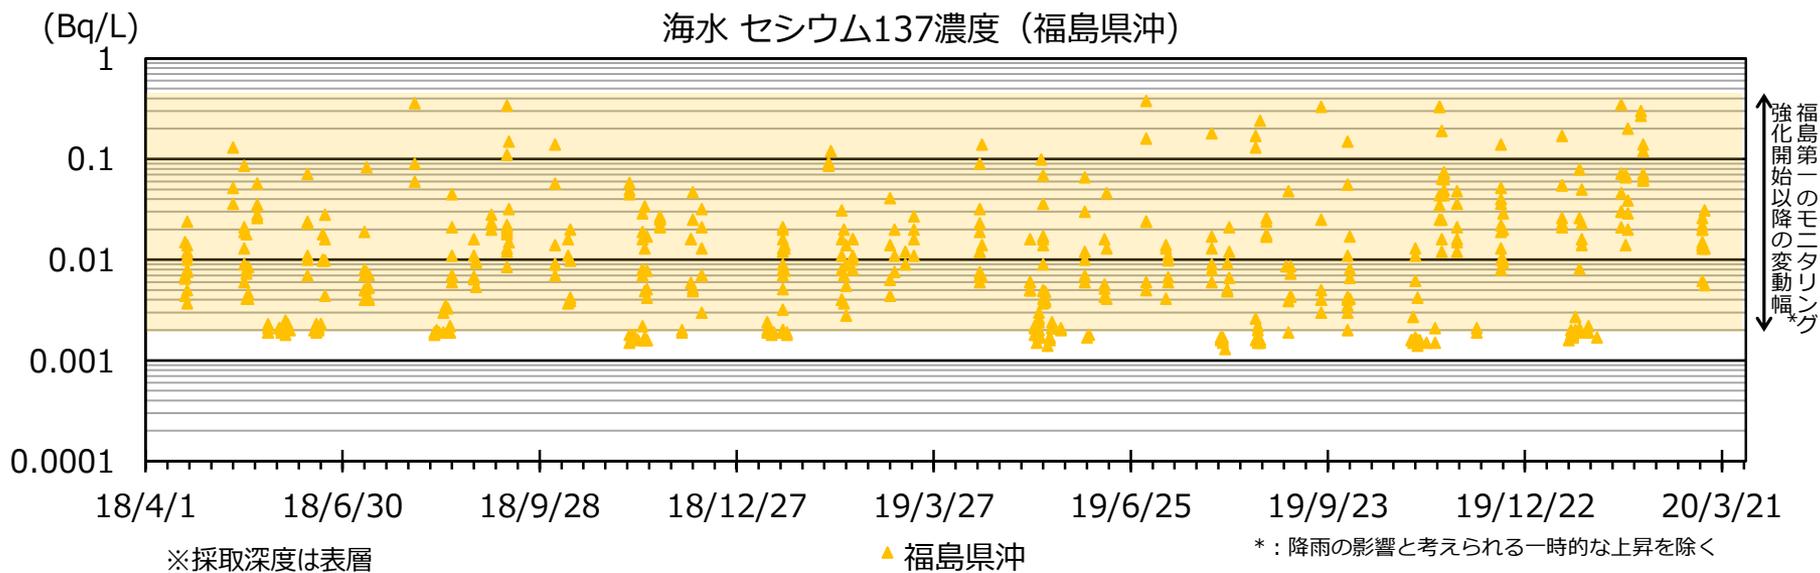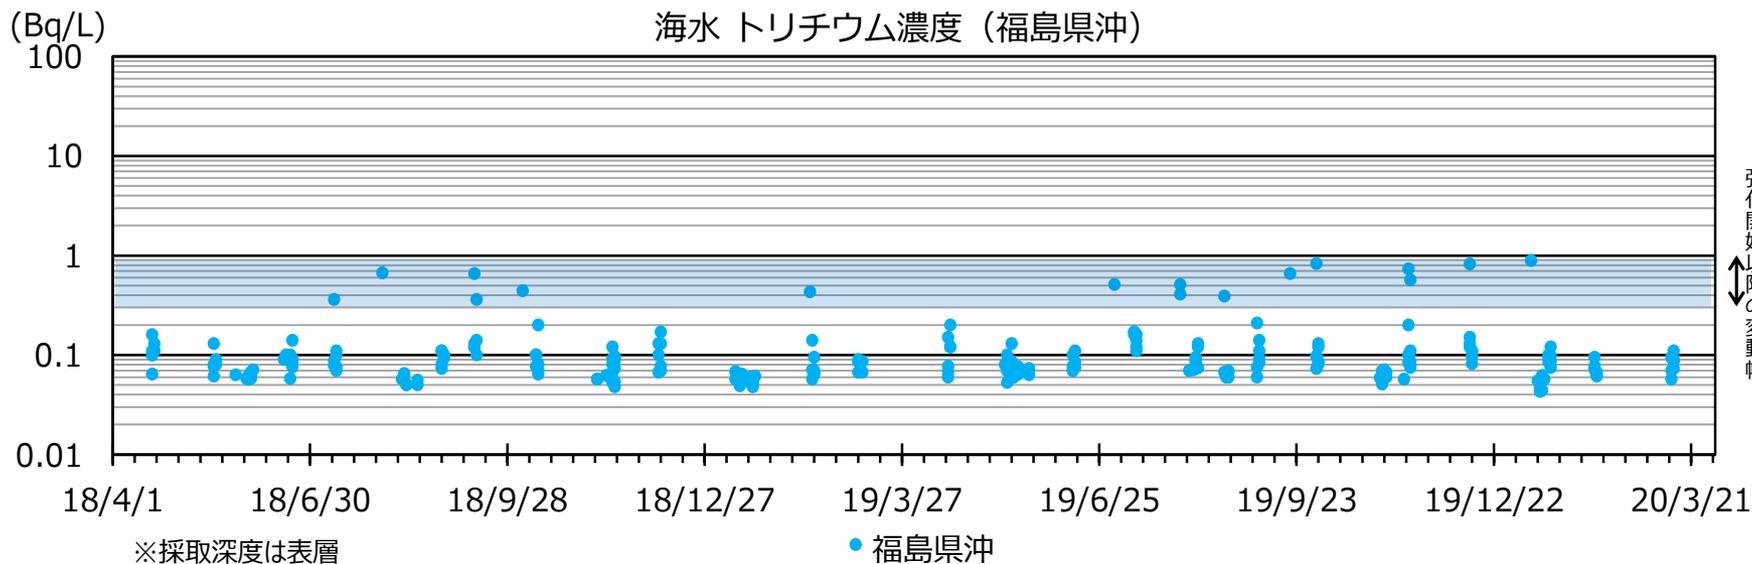


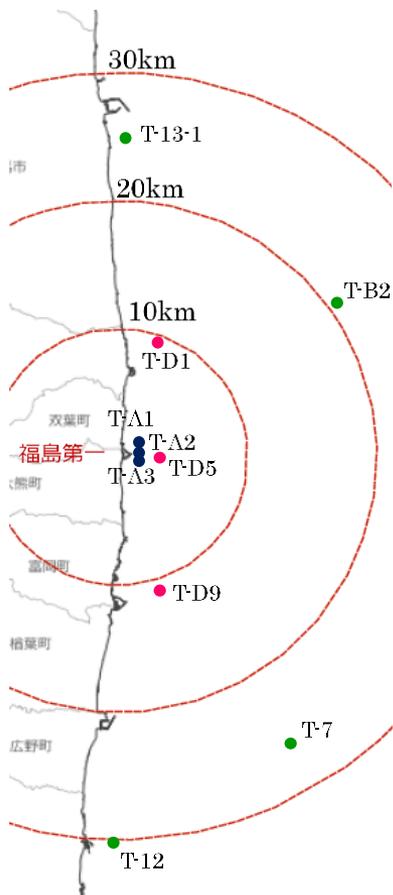

※地理院地図を加工して作成

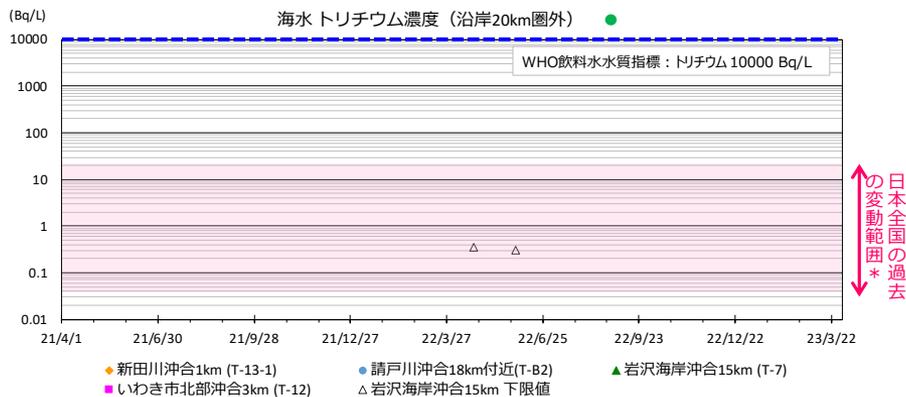


○ 発電所沿岸では南北方向の海流があることから、発電所を中心に南北がほぼ対称となるように採取点3～4点を選び海水トリチウム濃度を記載。


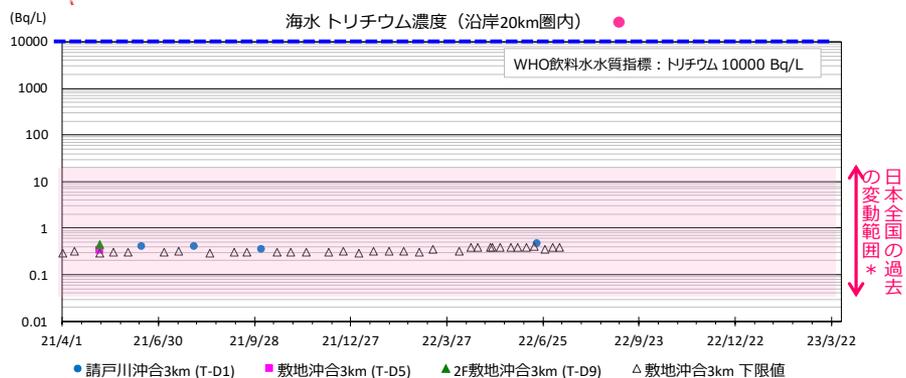


○ それぞれ、過去1年間の測定値から変化はなく、新たな測定点についても日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。



○ 採取点毎の推移については次頁以降のグラフを参照。

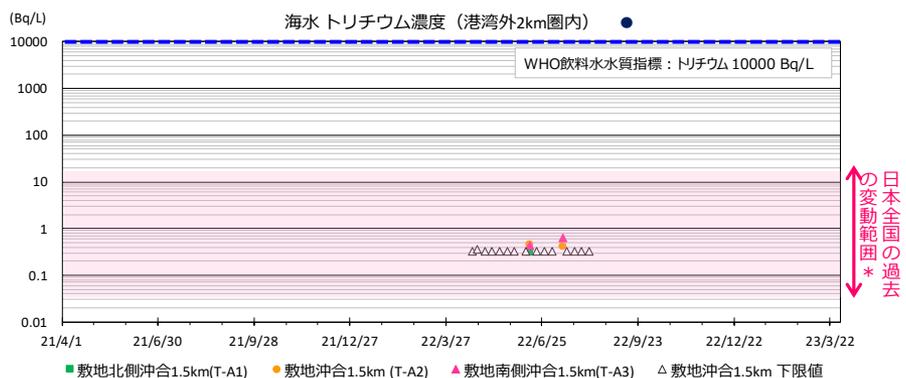

\* : 2018年4月～2020年3月の変動範囲  
 トリチウム濃度 0.043 Bq/L ～ 20 Bq/L

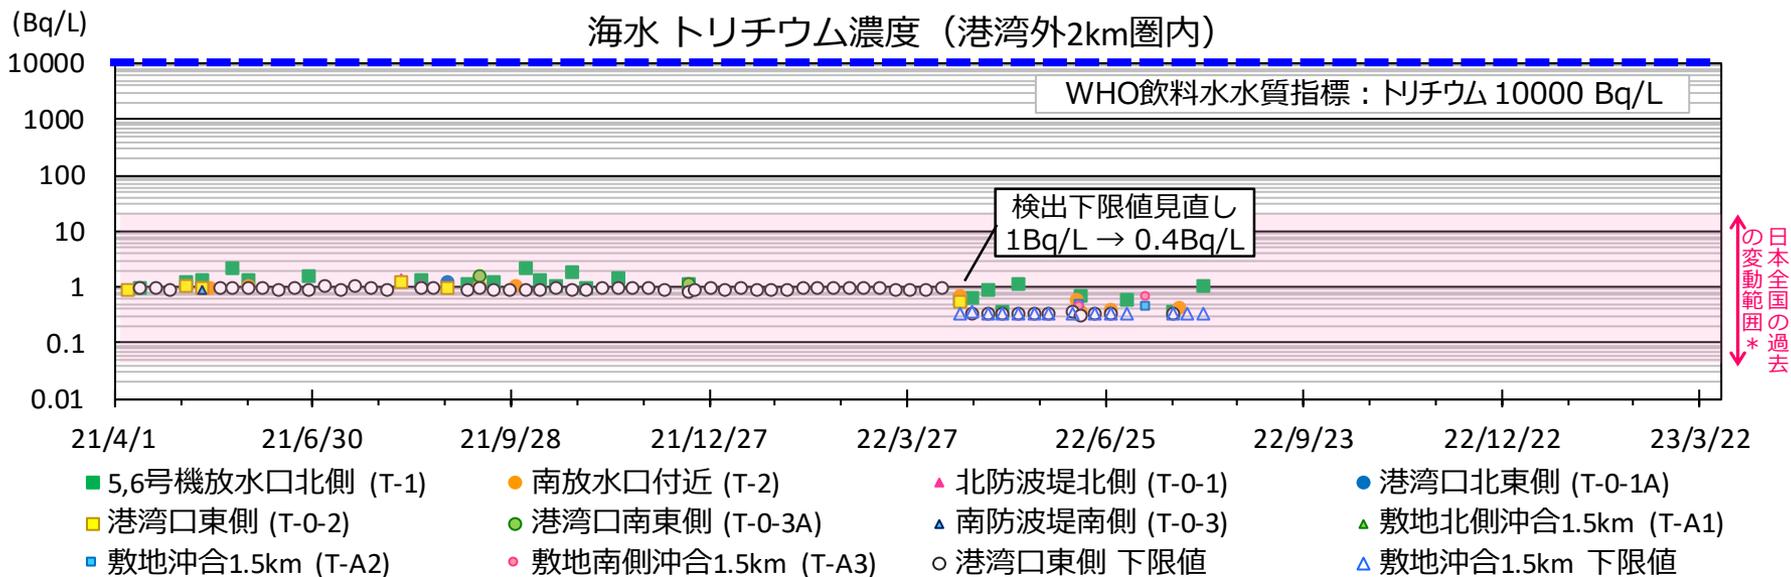
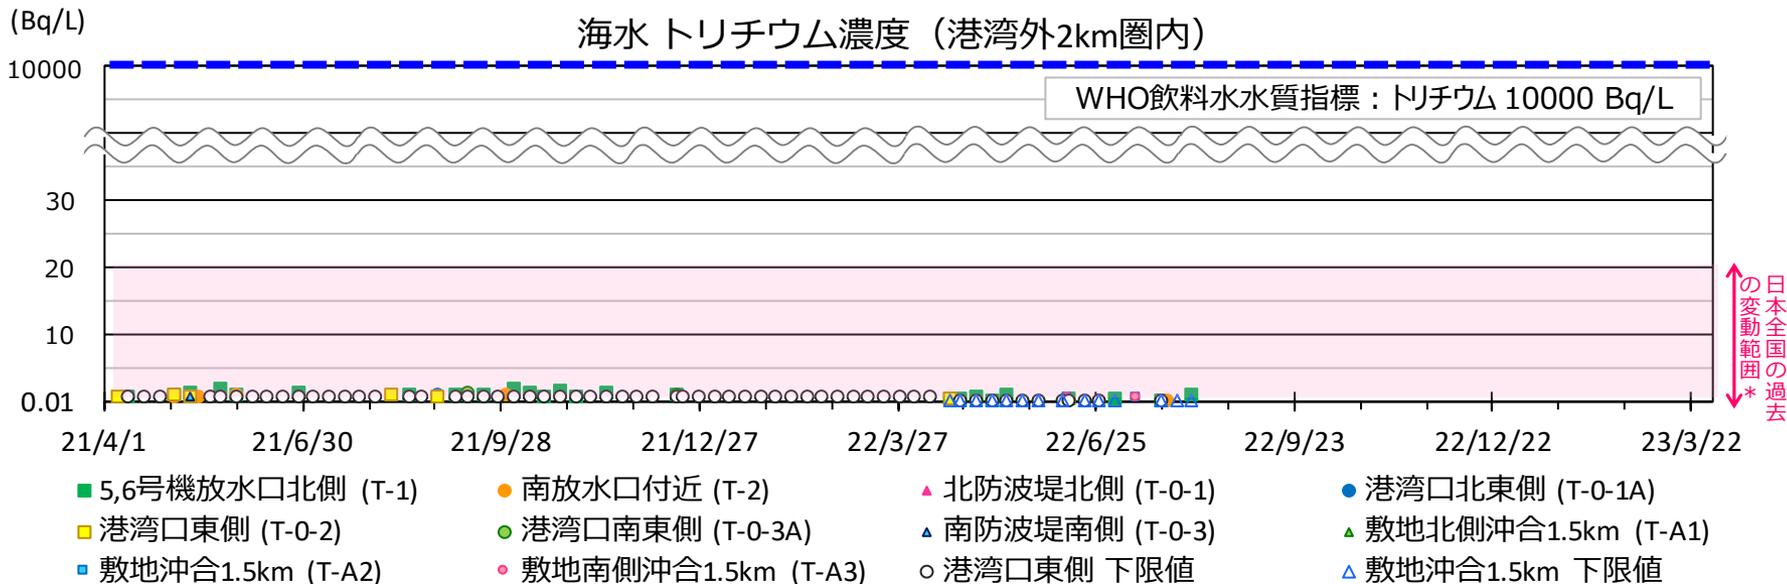


\* : 2018年4月～2020年3月の変動範囲 トリチウム濃度 0.043 Bq/L ~ 20 Bq/L

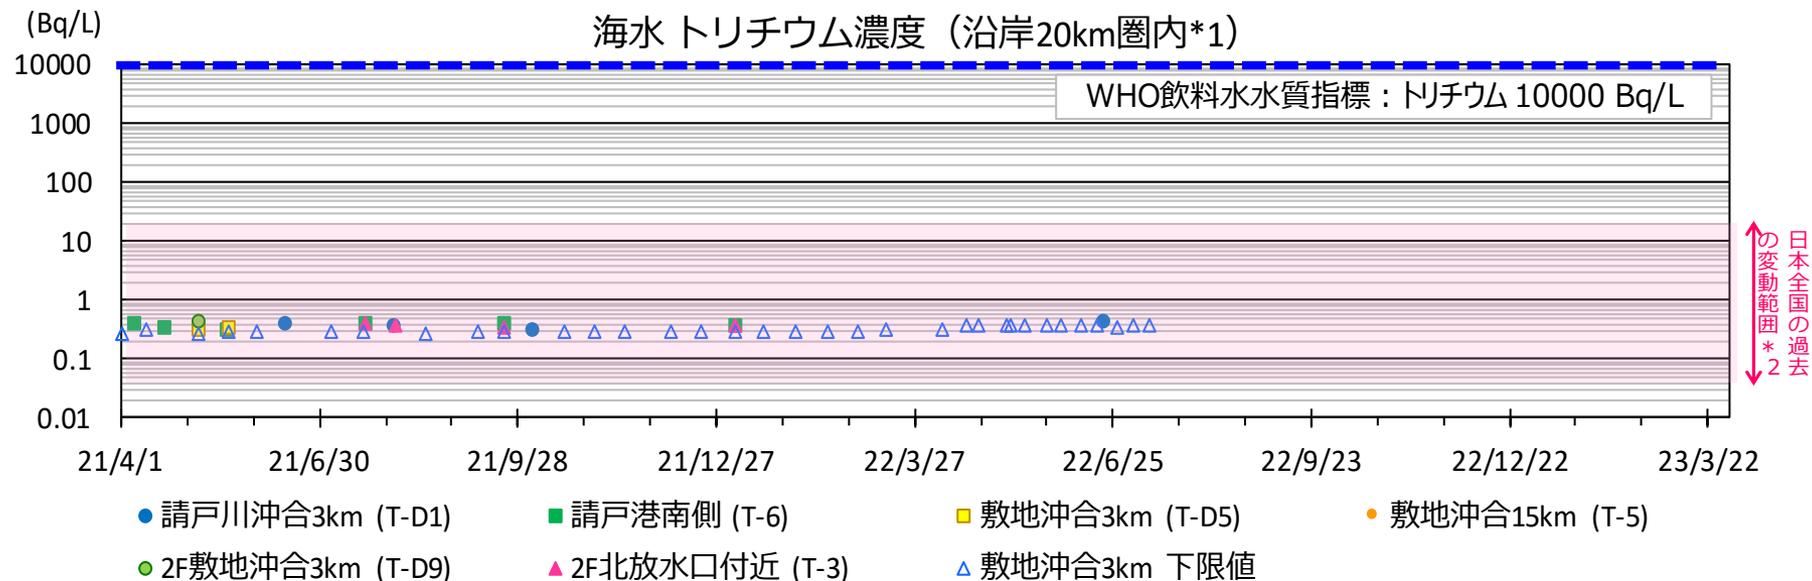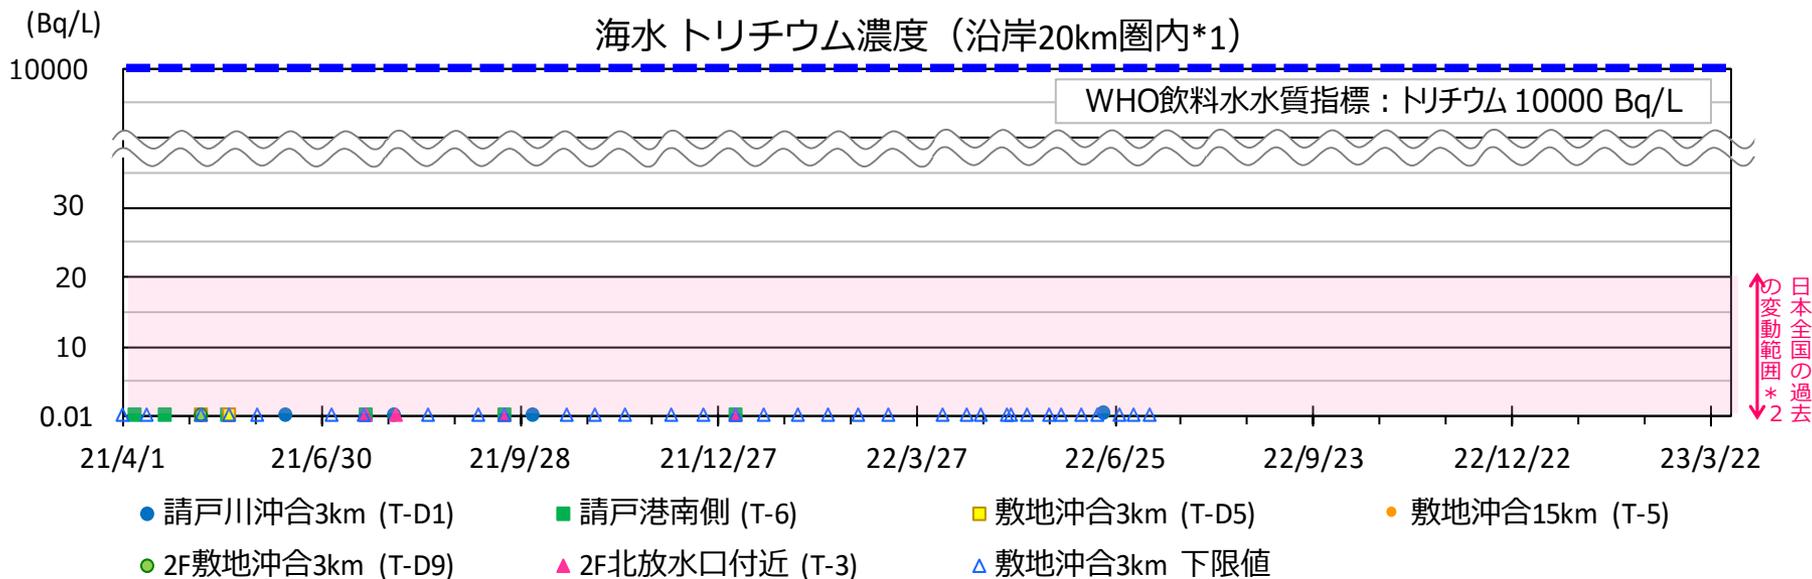


\*1：沿岸20km圏内の魚類採取点における海水トリチウム濃度のデータはP.19に記載


\*2：2018年4月～2020年3月の変動範囲 トリチウム濃度 0.043 Bq/L ～ 20 Bq/L

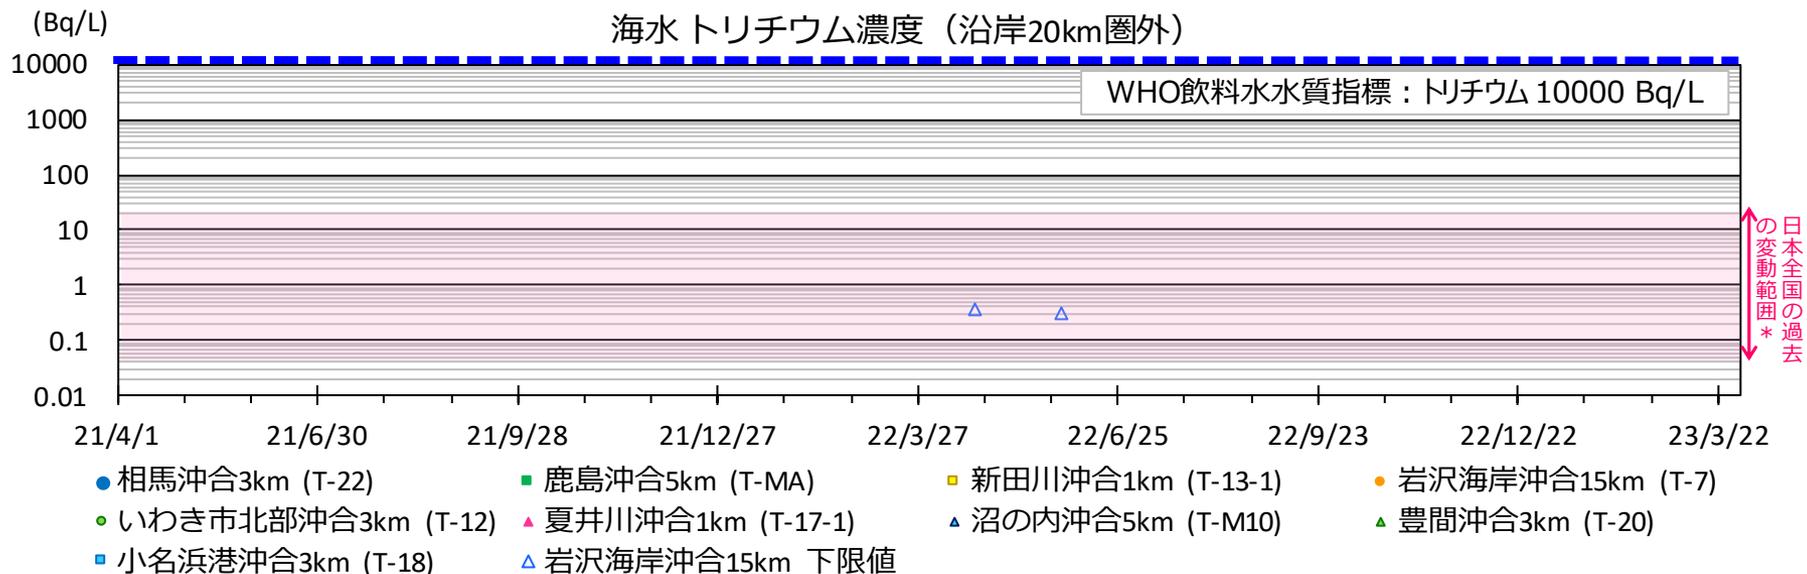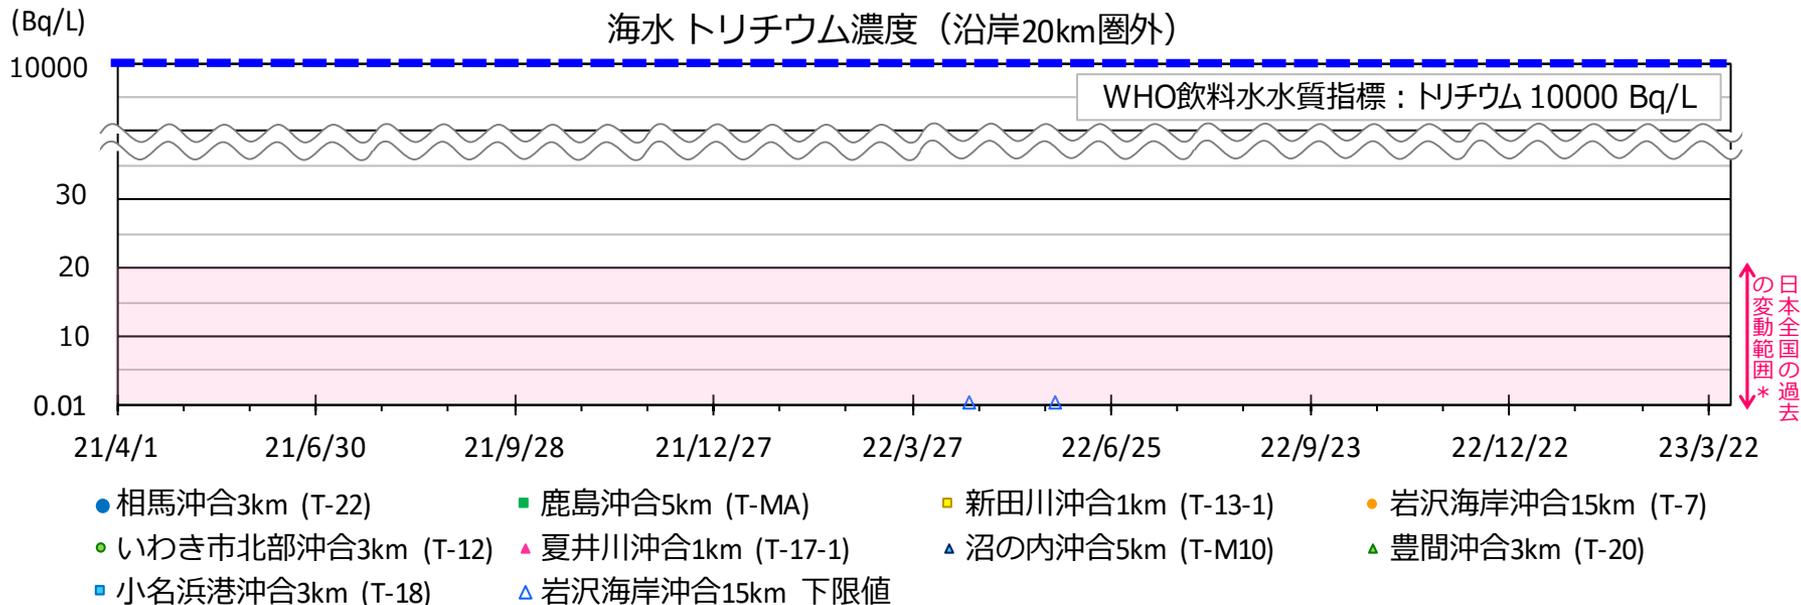


\* : 2018年4月～2020年3月の変動範囲 トリチウム濃度 0.043 Bq/L ~ 20 Bq/L

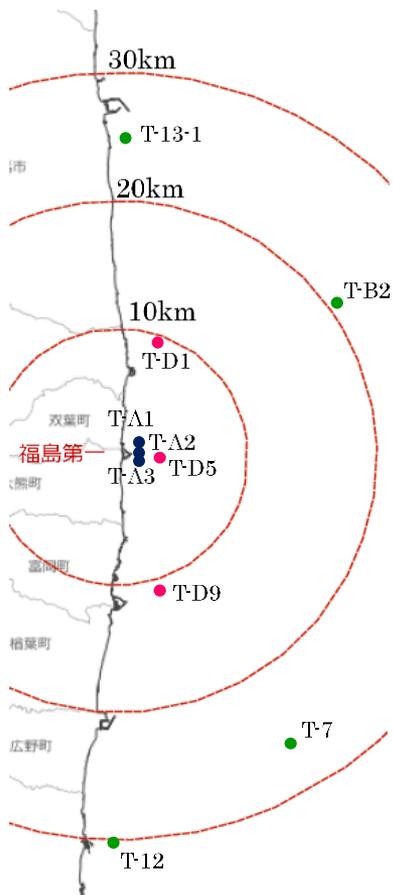

※地理院地図を加工して作成

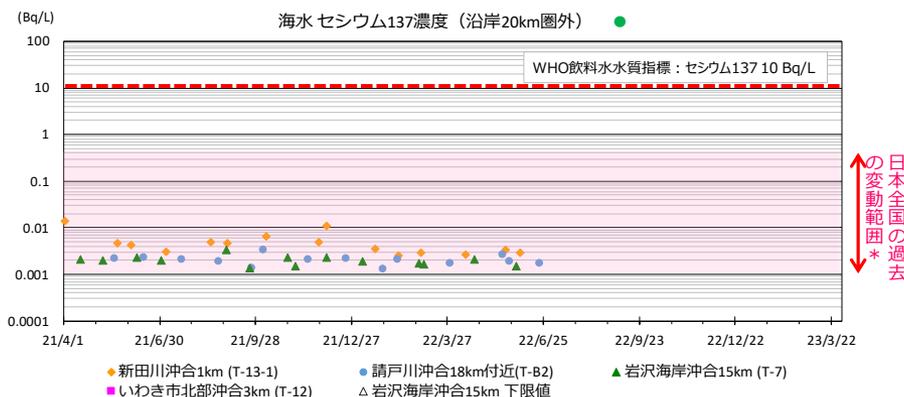


○ 発電所沿岸では南北方向の海流があることから、発電所を中心に南北がほぼ対称となるように採取点3～4点を選び海水セシウム137濃度を記載。

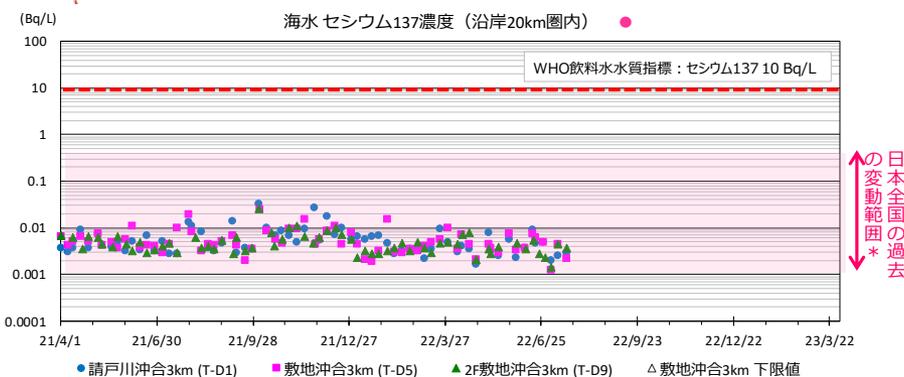

○ それぞれ、過去1年間の測定値から変化はなく、新たな測定点についても日本全国の海水の変動範囲\*内の低い濃度で推移している。



○ 発電所からの距離が遠い採取点でより濃度が低い傾向にある。

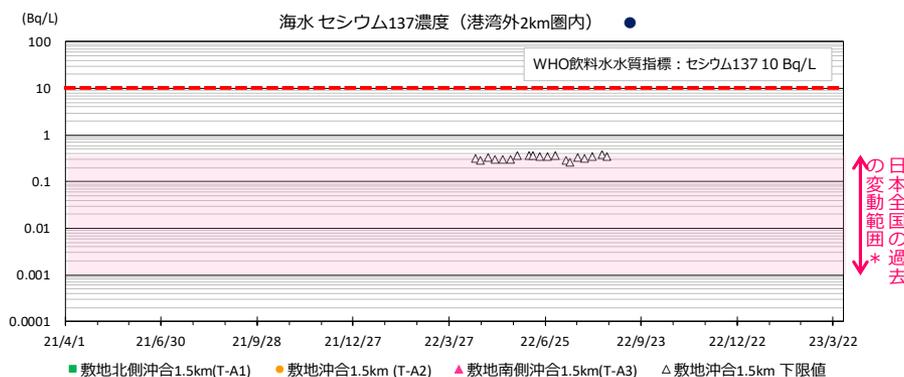



○ 採取点毎の推移については次頁以降のグラフを参照。

\* : 2018年4月～2020年3月の変動範囲  
 セシウム137濃度 0.0010 Bq/L ～ 0.38 Bq/L



○過去の発電所近傍の海水の変動原因と同じ降雨の影響と考えられる一時的な上昇が見られる。

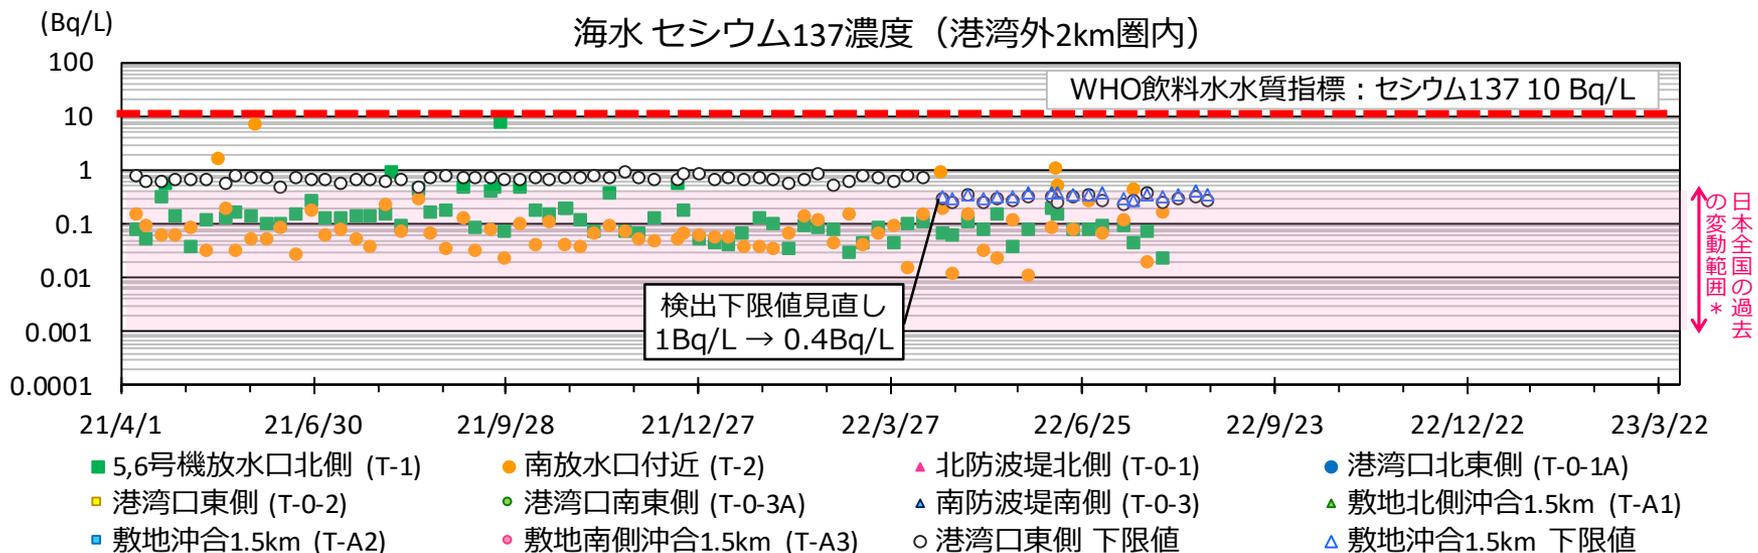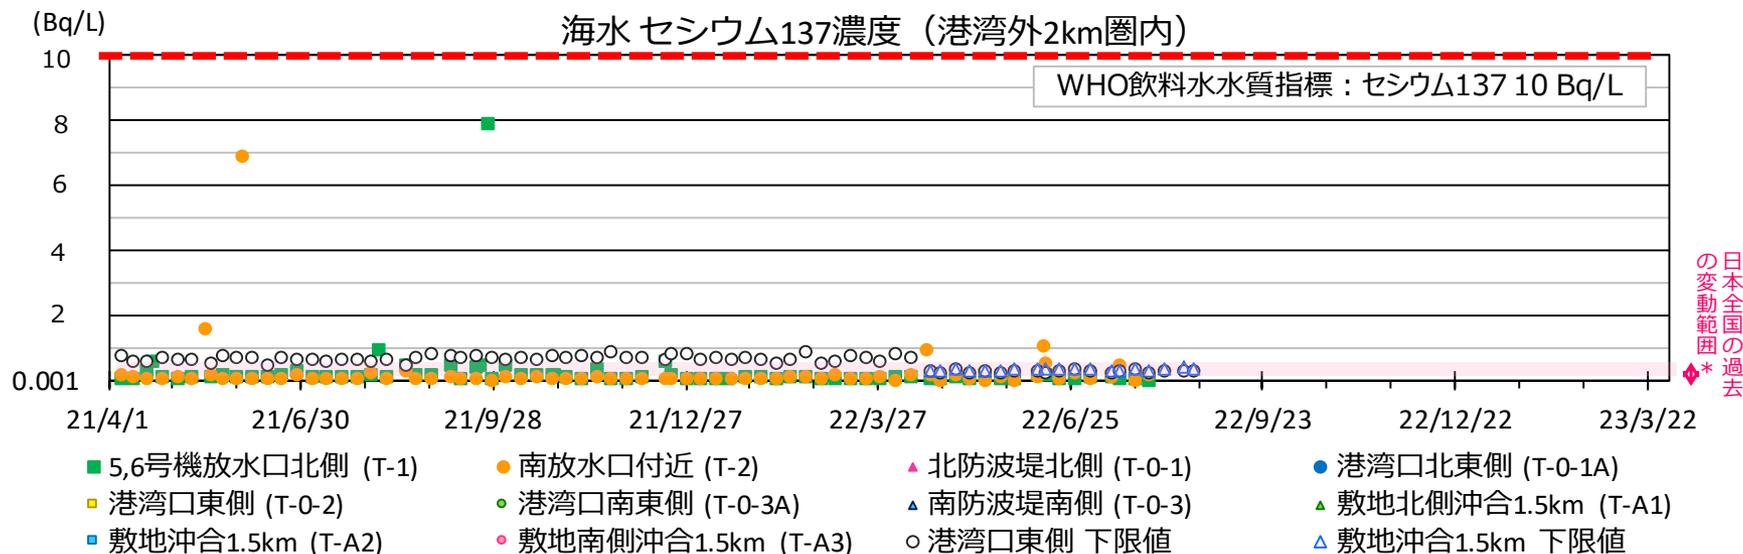

\* : 2018年4月～2020年3月の變動範囲 セシウム137濃度 0.0010 Bq/L ～ 0.38 Bq/L

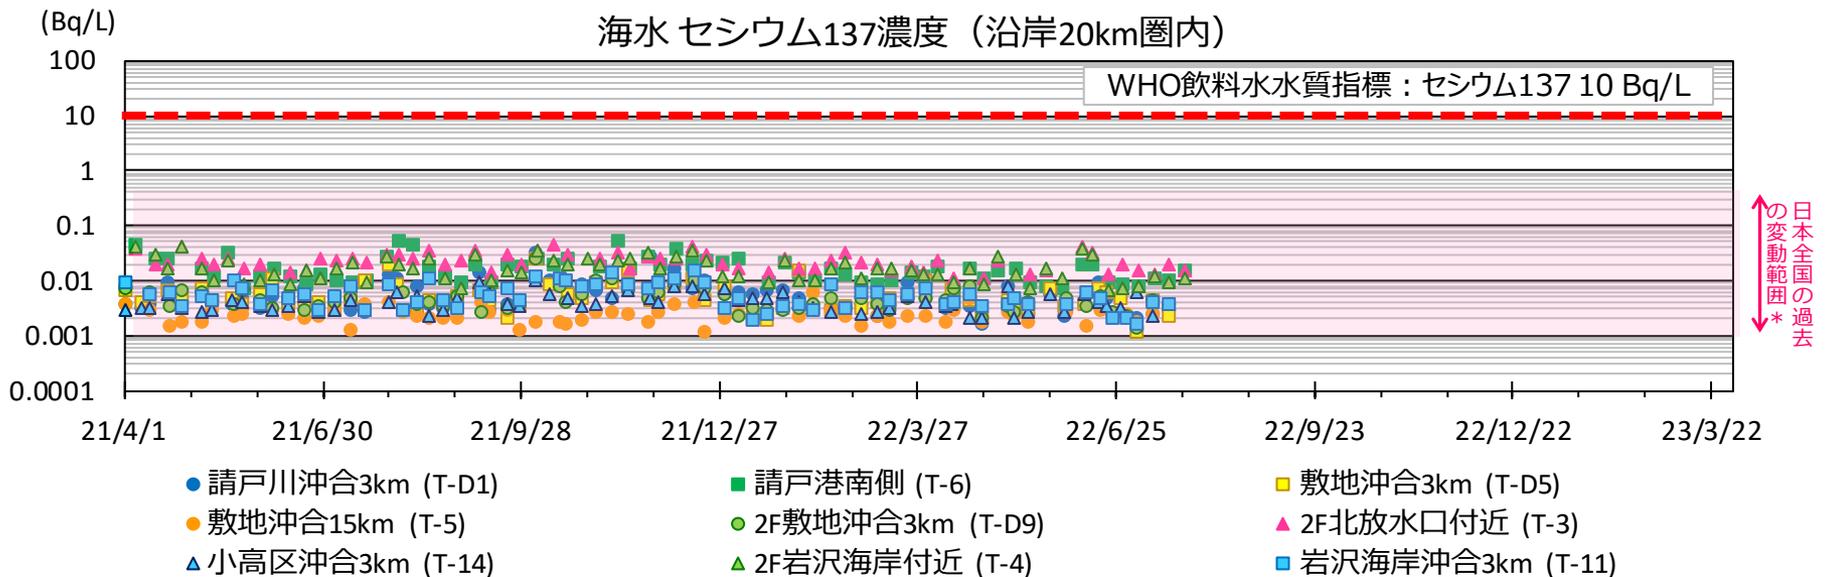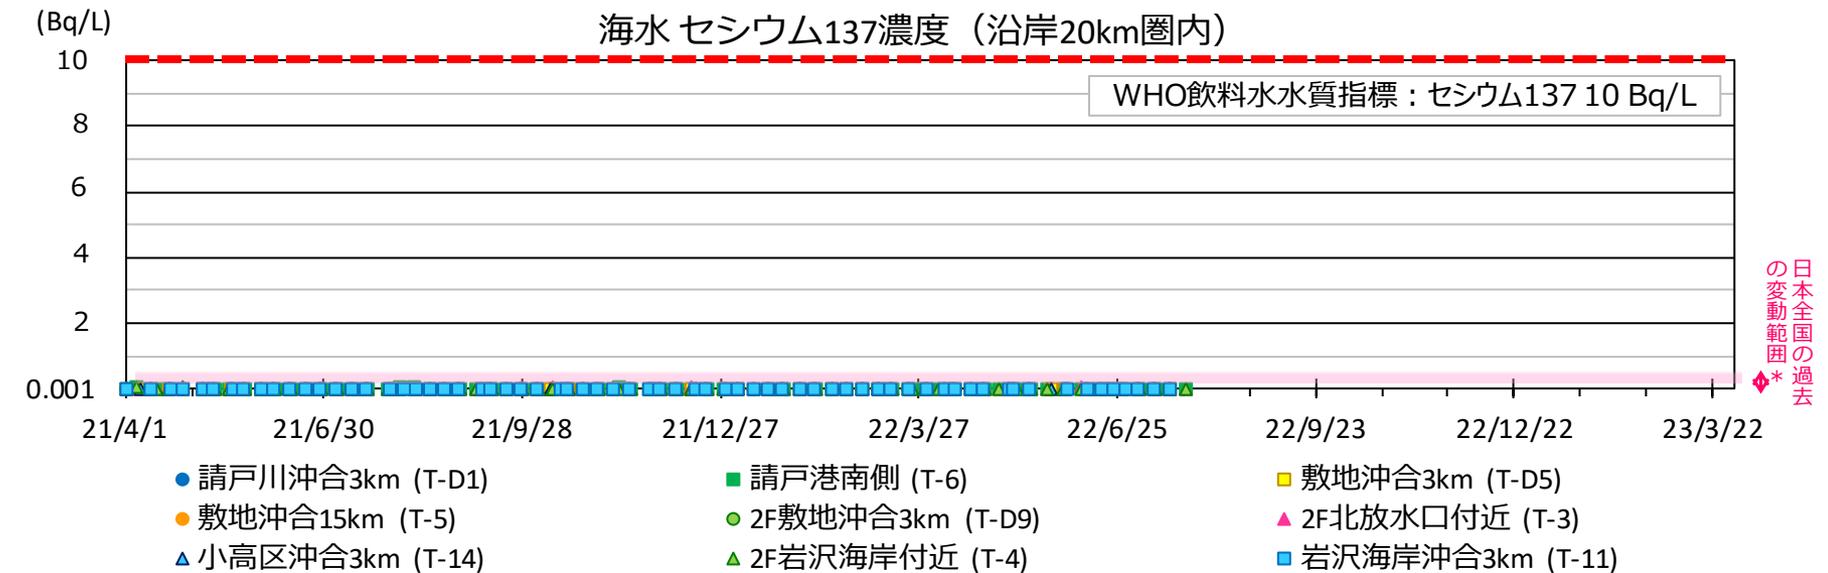


\* : 2018年4月～2020年3月の変動範囲 セシウム137濃度 0.0010 Bq/L ～ 0.38 Bq/L

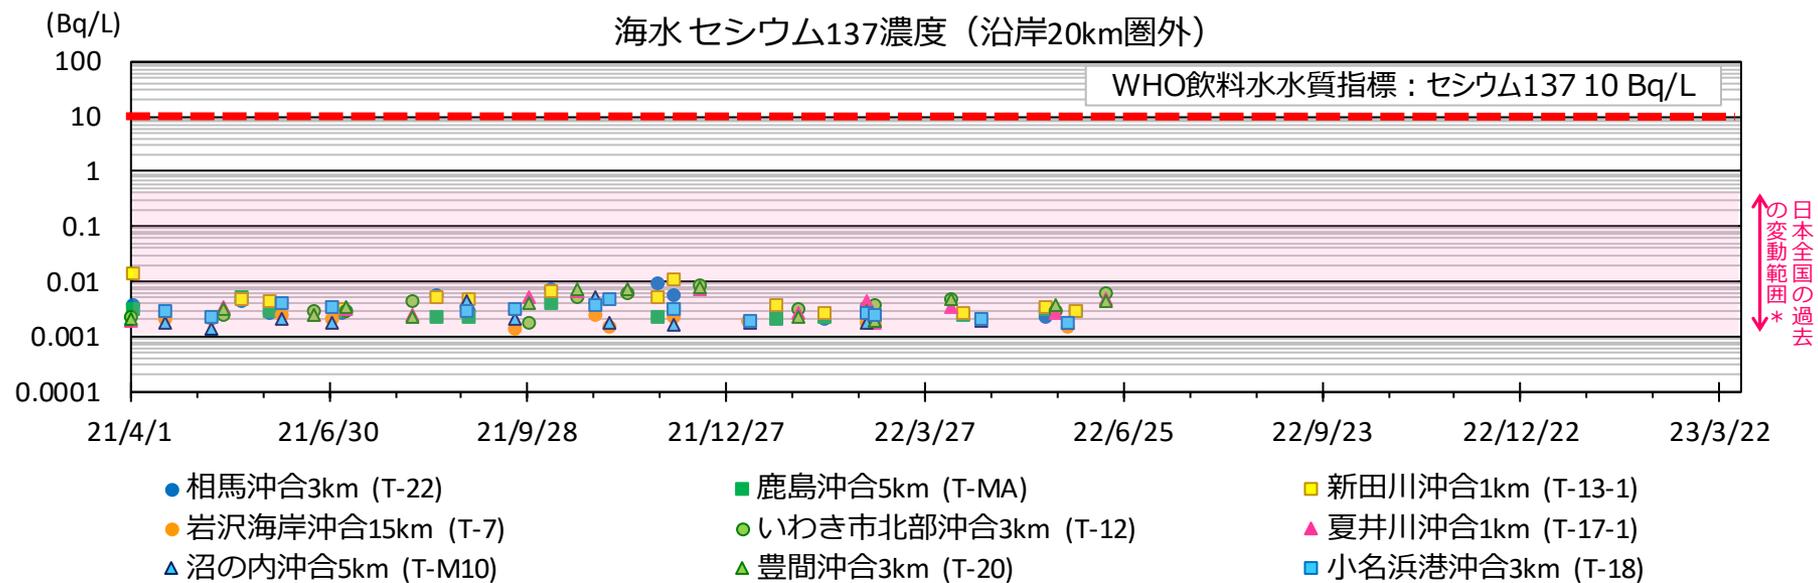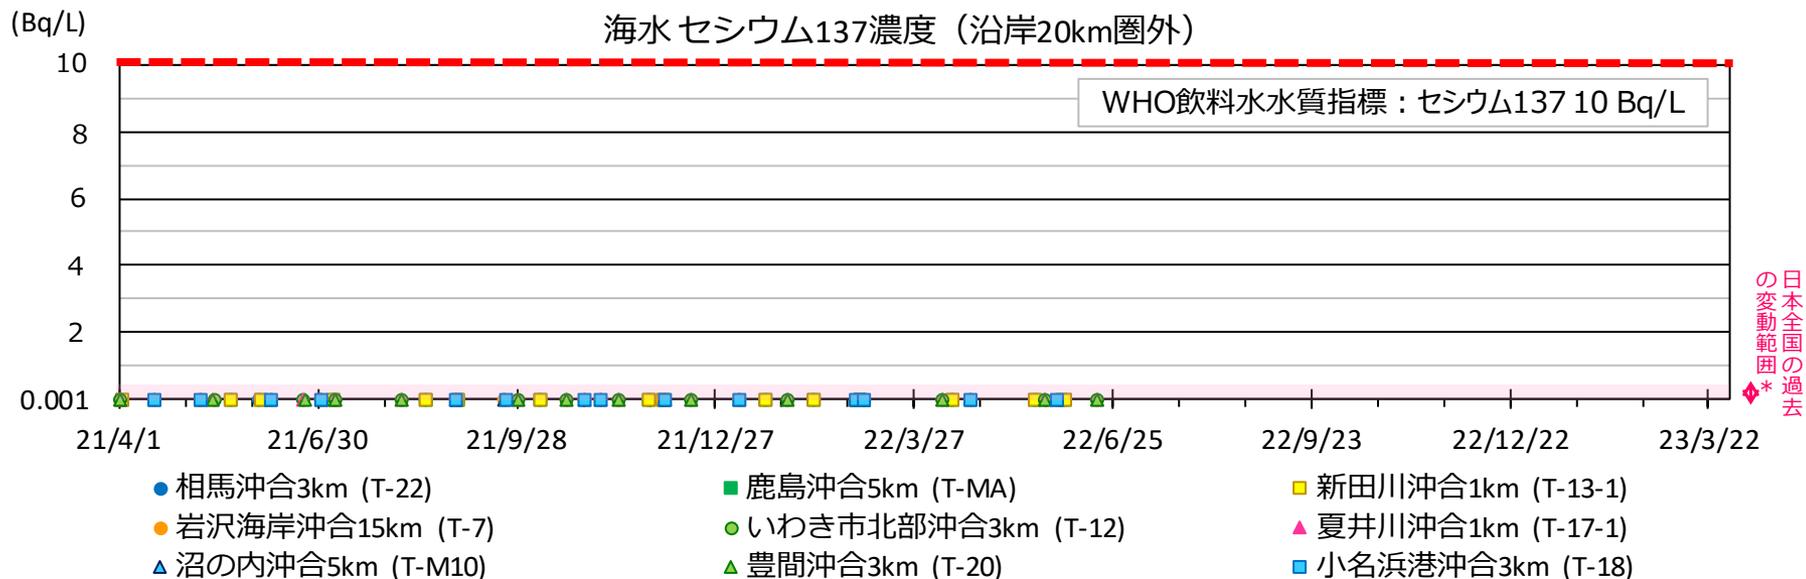

\* : 2018年4月～2020年3月の変動範囲 セシウム137濃度 0.0010 Bq/L ～ 0.38 Bq/L

- 過去1年間の測定値では変化は見られていない。
- 魚類の組織自由水型トリチウムについては、海水濃度と同程度で推移している。

魚類・海水 トリチウム濃度 (T-S8 ヒラメ)

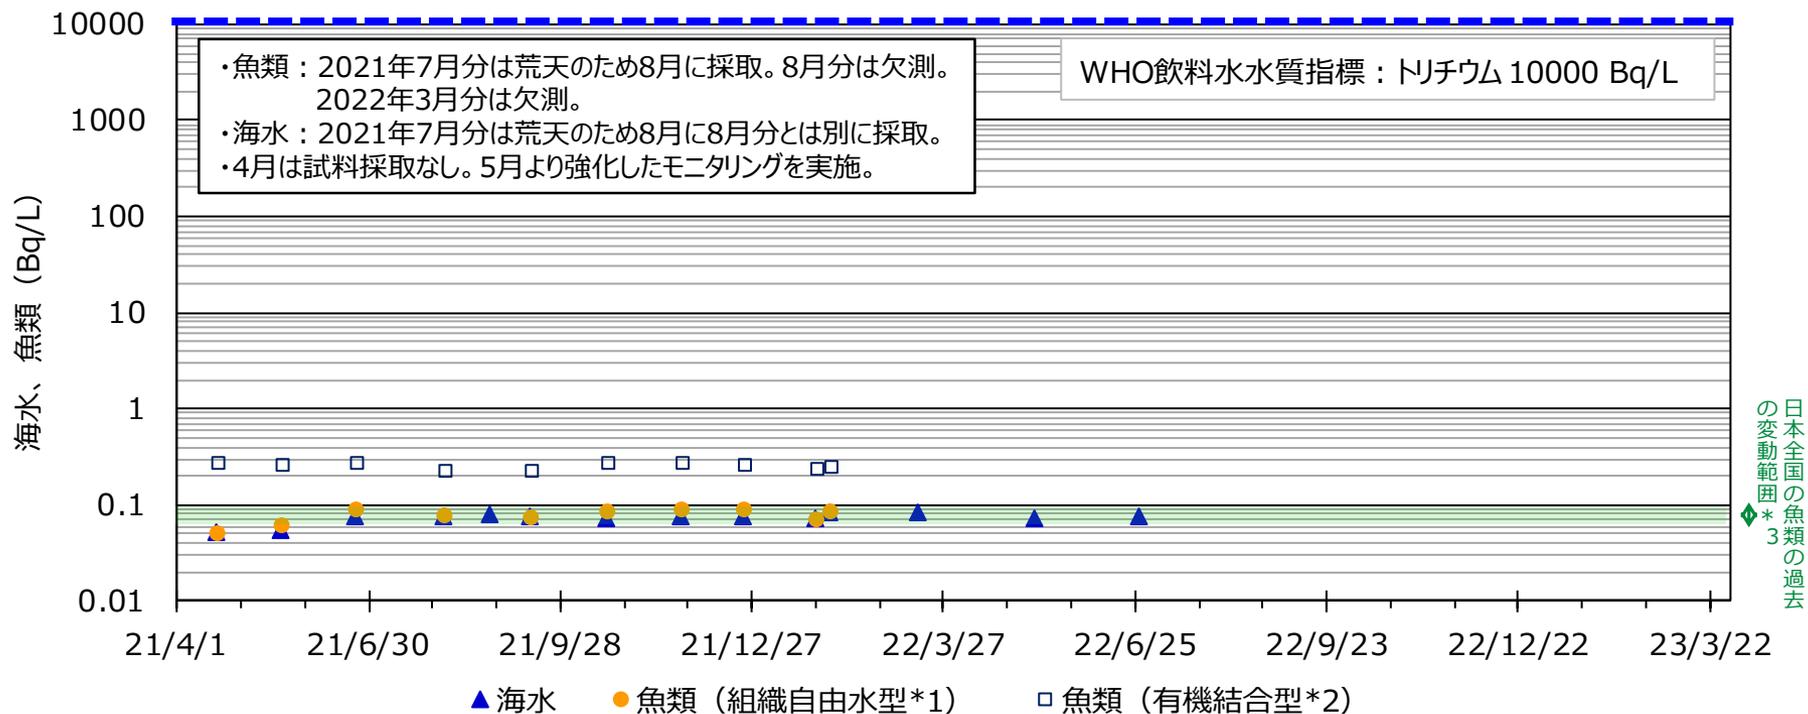


※有機結合型トリチウムは全て検出下限値未満であり、各点は検出下限値を示す。  
 総合モニタリング計画における有機結合型トリチウムの検出下限値は0.5 Bq/Lとなっている。


\*1：組織自由水型のトリチウムとは、動植物の組織内に水の状態で存在し、水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。

\*2：有機結合型のトリチウムとは、動植物の組織内のタンパク質などに有機的に結合して組織内に取り込まれ、細胞の代謝により組織外へ排出されるトリチウム。

\*3：2018年4月～2020年3月の変動範囲 魚類トリチウム濃度 (組織自由水型) 0.06 Bq/L ～ 0.1 Bq/L

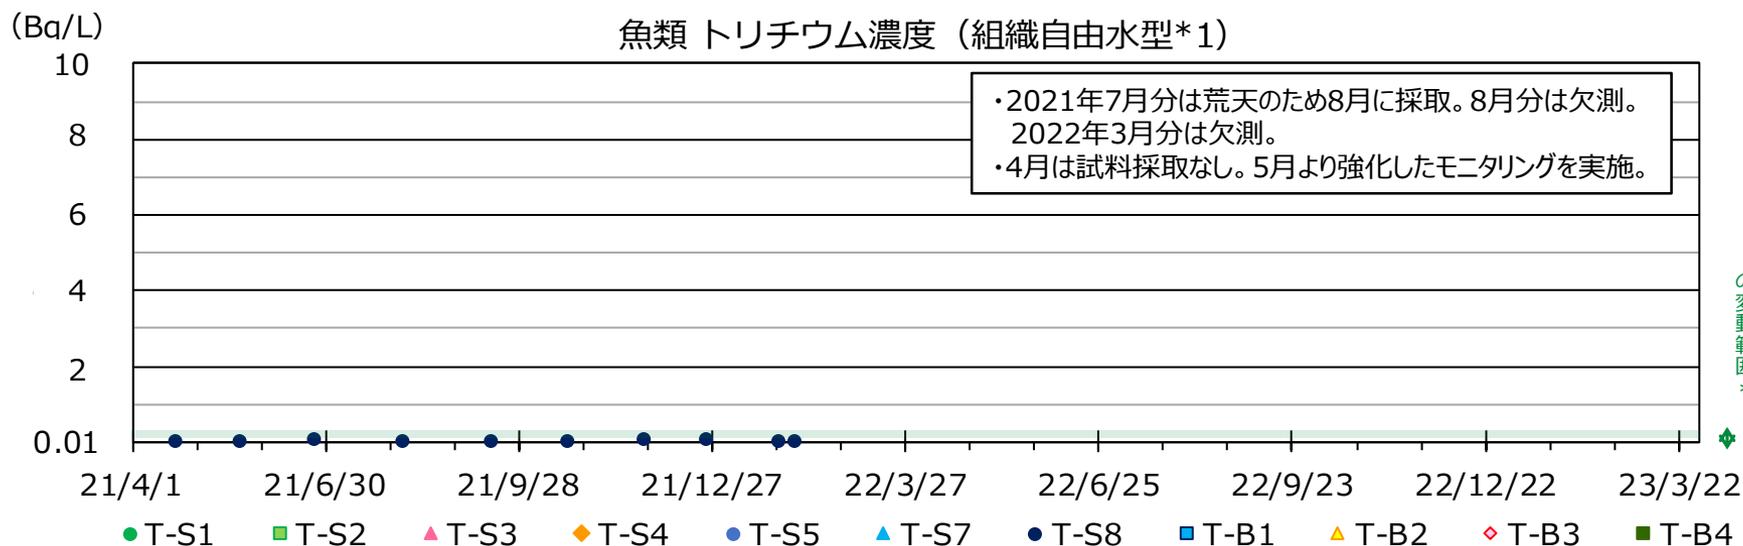

日本全国の魚類の変動範囲\*2の過去


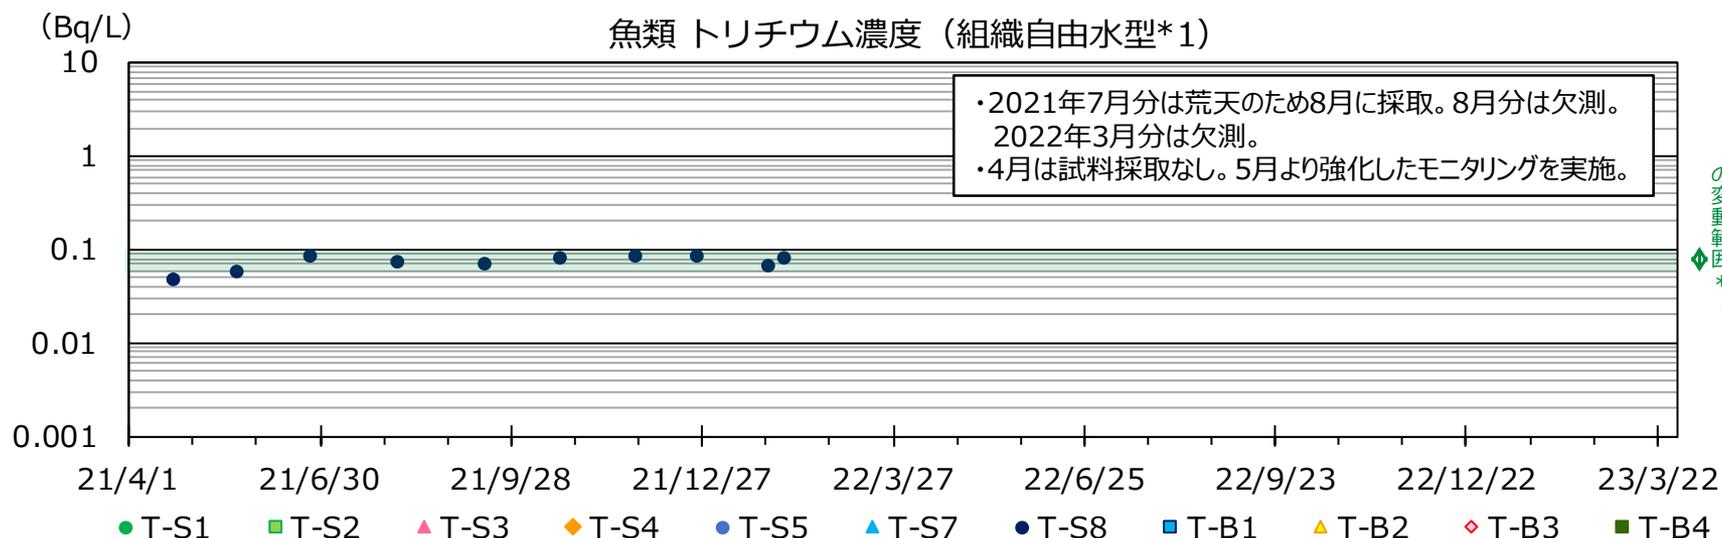


日本全国の魚類の変動範囲\*2の過去

※魚種はヒラメ

\*1：組織自由水型のトリチウムとは、動植物の組織内に水の状態で存在し、水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。



\*2：2018年4月～2020年3月の変動範囲 魚類トリチウム濃度（組織自由水型） 0.06 Bq/L ～ 0.1 Bq/L

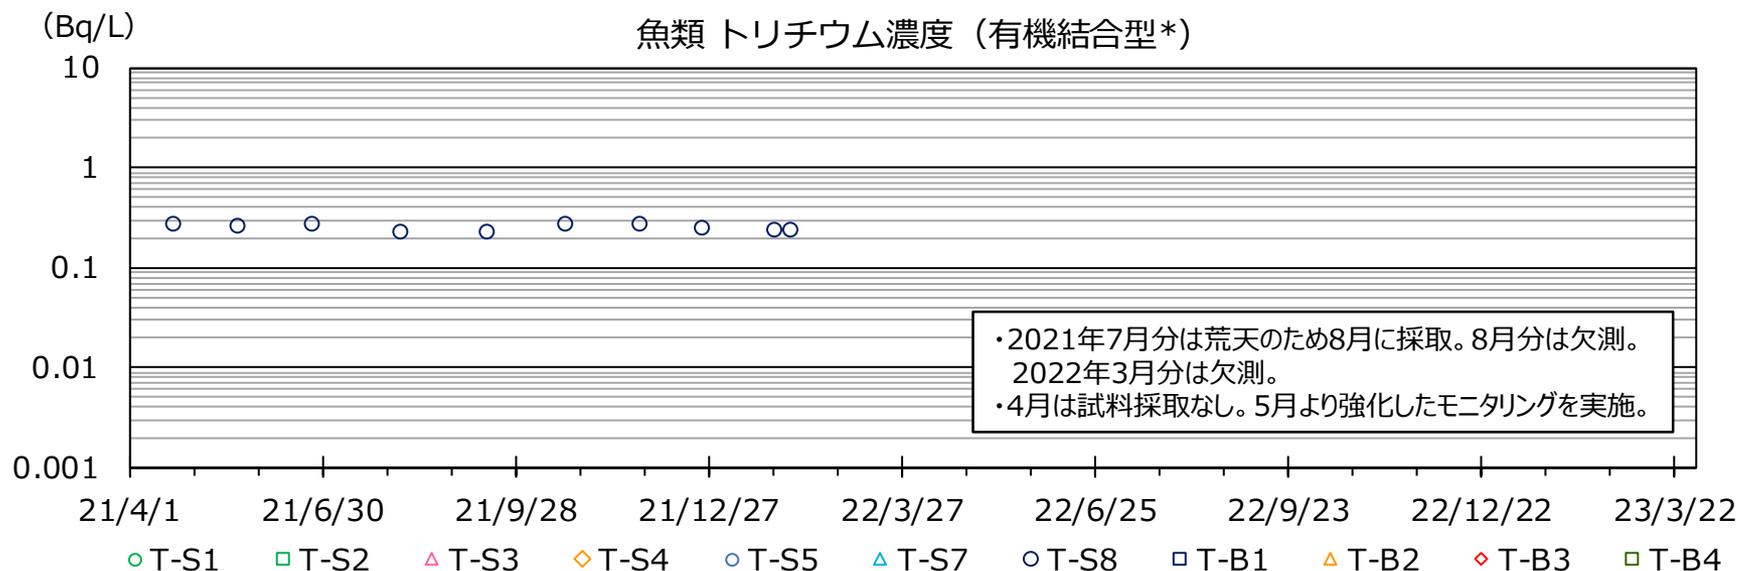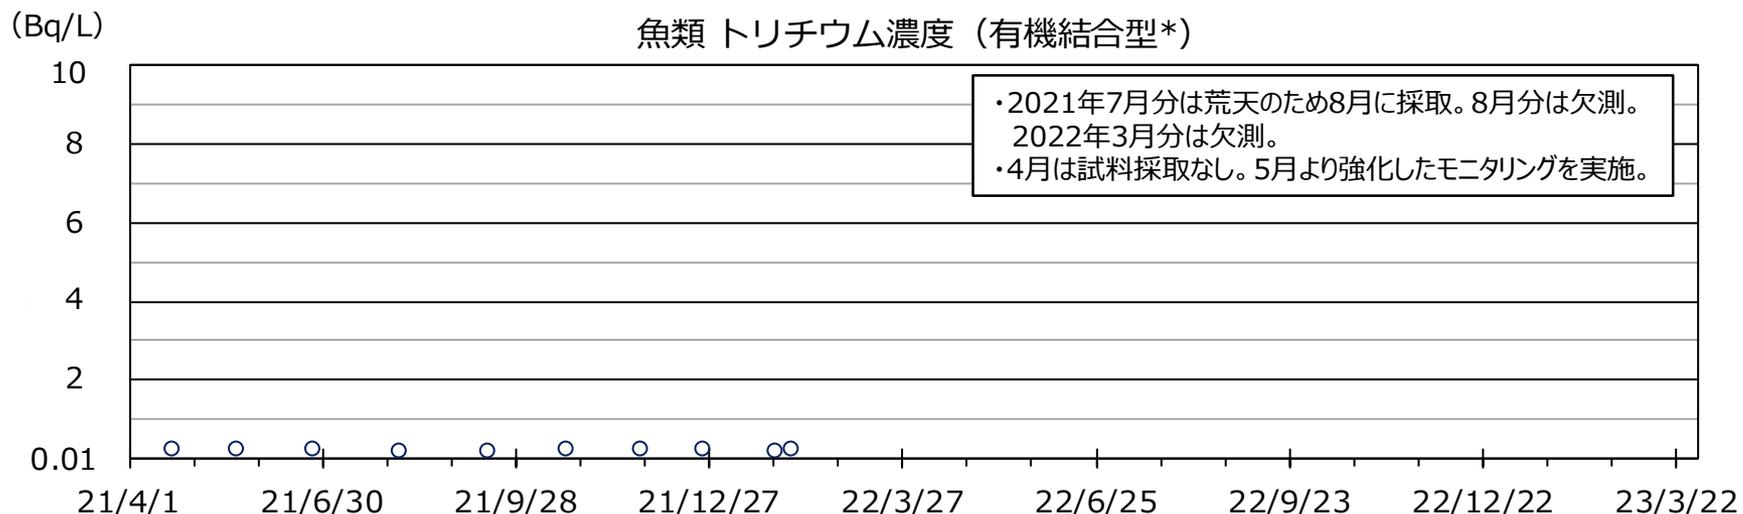

※魚種はヒラメ

※有機結合型トリチウムは全て検出下限値未満であり、各点は検出下限値を示す。  
 総合モニタリング計画における有機結合型トリチウムの検出下限値は0.5 Bq/Lとなっている。

\* : 有機結合型のトリチウムとは、動植物の組織内のタンパク質などに有機的に結合して組織内に取り込まれ、細胞の代謝により組織外へ排出されるトリチウム。

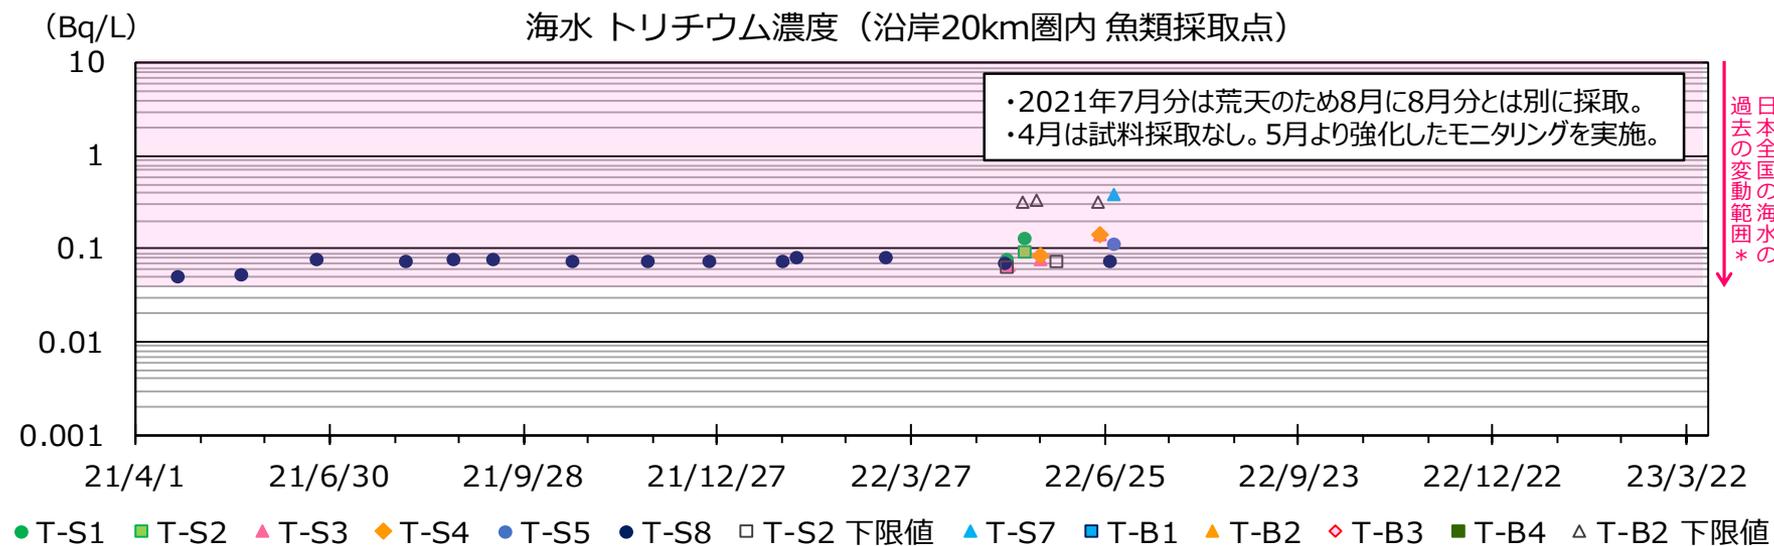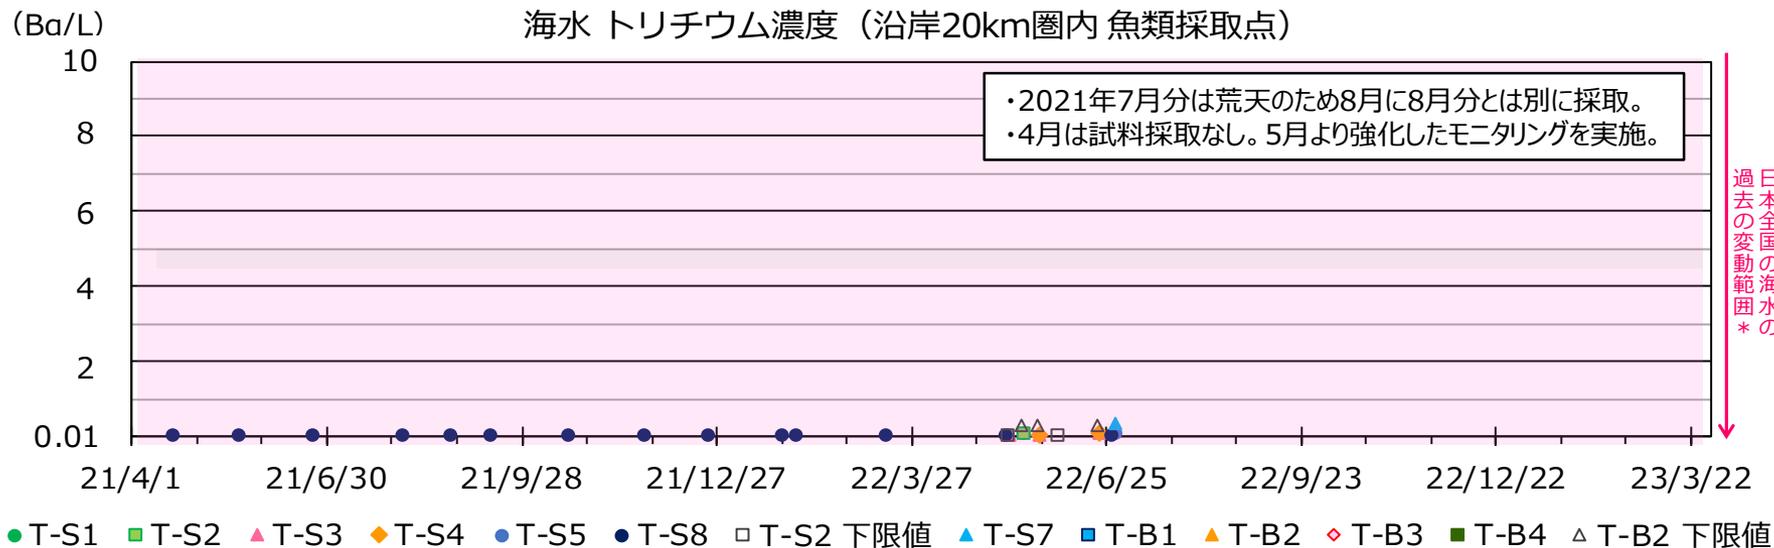


※採取深度は表層

検出下限値 T-S1~T-S8(T-S7除く) : 0.1Bq/L

T-S7, T-B1~T-B4 : 0.4Bq/L

\* : 2018年4月~2020年3月の変動範囲 海水トリチウム濃度 0.043 Bq/L ~ 20 Bq/L

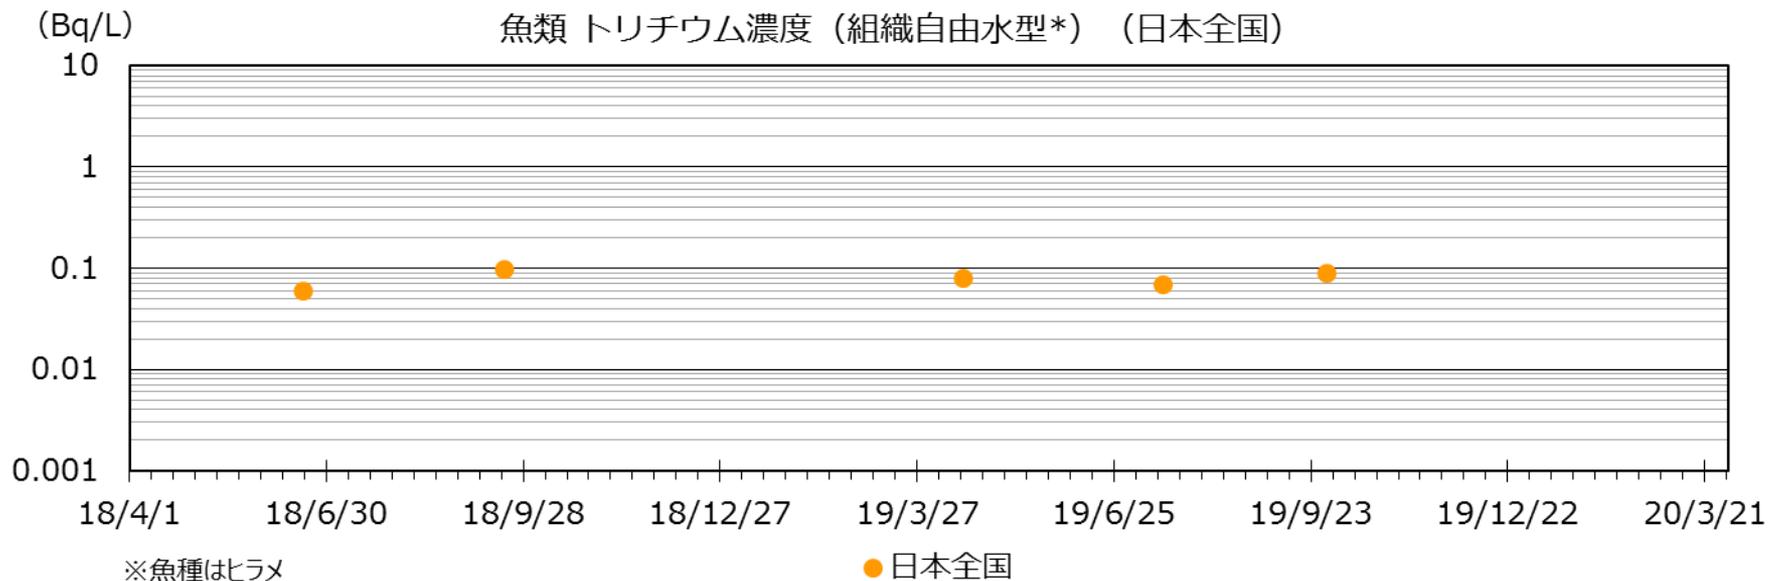

\* : 組織自由水型のトリチウムとは、動植物の組織内に水の状態で存在し、水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。

出典：日本の環境放射能と放射線 環境放射線データベース

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (1/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)	採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
港湾外 2km 圏内	5,6号機放水口北側 T-1	2022.4.4	<0.90	港湾外 2km 圏内	南放水口付近 T-2	2022.5.19	<0.33
		2022.4.11	<0.93			2022.5.22	<0.33
		2022.4.20	0.55			2022.5.23	<0.32
		2022.4.25	0.62			2022.5.30	<0.32
		2022.5.2	0.83			2022.6.5	<0.31
		2022.5.9	0.34			2022.6	—
		2022.5.16	1.1			2022.6.10	<0.33
		2022.5.23	<0.31			2022.6.12	0.56
		2022.5.30	<0.33			2022.6.13	0.36
		2022.6	—			2022.6.20	<0.31
		2022.6.10	<0.33			2022.6.27	0.38
		2022.6.13	0.67			2022.6.29	<0.34
		2022.6.20	<0.31			2022.7.4	<0.32
		2022.6.27	<0.33			2022.7.13	<0.32
		2022.7.4	0.57			2022.7.14	<0.32
	2022.7.14	<0.32	2022.7.18		0.43		
	2022.7.18	<0.32	2022.7.21		<0.33		
	2022.7.25	0.36	2022.7.25		<0.32		
	2022.8.1	<0.32	2022.7.28		0.40		
	2022.8.8	1.0	2022.8.1		<0.32		
南放水口付近 T-2	2022.4.4	<0.90	2022.8.6	<0.32			
	2022.4.11	<0.93	2022.8.8	<0.33			
	2022.4.19	<0.32	2022.4.4	<0.88			
	2022.4.20	0.67	2022.4.11	<0.91			
	2022.4.25	<0.34	2022.4.20	<0.35			
	2022.4.30	<0.32	2022.4.25	<0.37			
	2022.5.2	<0.34	2022.5.2	<0.34			
	2022.5.6	<0.32	2022.5.9	<0.37			
	2022.5.9	<0.32	2022.5.16	<0.37			
	2022.5.16	<0.32	2022.5.23	<0.36			
				北防波堤北側 T-0-1			

(注) 「<」: 検出下限値未満 「—」: 欠測

採取深度はいずれも表層

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (2/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)	採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
港湾外 2km 圏内	北防波堤北側 T-0-1	2022.5.30	<0.39	港湾外 2km 圏内	港湾口東側 T-0-2	2022.5.2	<0.33
		2022.6.10	<0.32			2022.5.9	<0.33
		2022.6.13	<0.36			2022.5.16	<0.32
		2022.6.20	<0.38			2022.5.23	<0.33
		2022.6.27	<0.37			2022.5.30	<0.33
		2022.7.4	<0.38			2022.6.10	<0.34
		2022.7.14	<0.35			2022.6.13	<0.30
		2022.7.18	<0.34			2022.6.20	<0.32
		2022.7.25	<0.35			2022.6.27	<0.32
	港湾口北東側 T-0-1A	2022.4.4	<0.88			2022.7.4	<0.32
		2022.4.11	<0.91			2022.7.14	0.48
		2022.4.20	<0.38		2022.7.18	<0.33	
		2022.4.25	<0.38		2022.7.25	<0.32	
		2022.5.2	<0.37		港湾口南東側 T-0-3A	2022.4.4	<0.89
		2022.5.9	<0.37			2022.4.11	<0.91
		2022.5.16	<0.38			2022.4.20	<0.37
		2022.5.23	<0.37			2022.4.25	<0.38
		2022.5.30	<0.39			2022.5.2	<0.37
		2022.6.10	<0.38			2022.5.9	<0.38
		2022.6.13	<0.38			2022.5.16	<0.37
		2022.6.20	<0.39			2022.5.23	<0.38
		2022.6.27	<0.34	2022.5.30		<0.37	
	2022.7.4	<0.39	2022.6.10	<0.38			
	2022.7.14	<0.38	2022.6.13	<0.38			
	2022.7.18	<0.38	2022.6.20	<0.38			
	2022.7.25	<0.38	2022.6.27	<0.34			
	港湾口東側 T-0-2	2022.4.4	<0.88	2022.7.4	<0.38		
		2022.4.11	<0.91	2022.7.14	<0.38		
		2022.4.20	0.52	2022.7.18	<0.38		
		2022.4.25	<0.32	2022.7.25	<0.38		

(注) 「<」: 検出下限値未満  
採取深度はいずれも表層

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (3/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)	採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
港湾外 2km 圏内	南防波堤南側 T-0-3	2022.4.4	<0.88	港湾外 2km 圏内	敷地北側沖合1.5km T-A1	2022.7.18	<0.32
		2022.4.11	<0.91			2022.7.25	<0.33
		2022.4.20	<0.38			2022.8.1	<0.32
		2022.4.25	<0.39			2022.8.8	<0.32
		2022.5.2	<0.38			2022.4.20	<0.32
		2022.5.9	<0.38			2022.4.25	<0.36
		2022.5.16	<0.38		2022.5.2	<0.32	
		2022.5.23	<0.38		2022.5.9	<0.33	
		2022.5.30	<0.39		2022.5.16	<0.32	
		2022.6.10	<0.38		2022.5.23	<0.32	
		2022.6.13	<0.38		2022.5.30	<0.33	
		2022.6.20	<0.38		2022.6.10	<0.32	
		2022.6.27	<0.34		2022.6.13	0.45	
		2022.7.4	<0.38		2022.6.20	<0.32	
		2022.7.14	<0.38		2022.6.27	<0.32	
		2022.7.18	<0.38		2022.7.4	<0.32	
		2022.7.25	<0.38		2022.7.14	0.41	
		2022.4.20	<0.32		2022.7.18	<0.33	
	2022.4.25	<0.35	2022.7.25		<0.33		
	2022.5.2	<0.32	2022.8.1		<0.33		
	2022.5.9	<0.33	2022.8.8		<0.32		
	2022.5.16	<0.33	2022.4.20		<0.32		
	2022.5.23	<0.33	2022.4.25		<0.36		
	2022.5.30	<0.33	2022.5.2		<0.32		
	2022.6.10	<0.32	2022.5.9		<0.33		
	2022.6.13	0.31	2022.5.16		<0.32		
2022.6.20	<0.32	2022.5.23	<0.32				
2022.6.27	<0.32	2022.5.30	<0.33				
2022.7.4	<0.32	2022.6.10	<0.32				
2022.7.14	<0.32	2022.6.13	0.42				

(注)「<」: 検出下限値未満  
採取深度はいずれも表層

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (4/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
港湾外 2km 圏内	敷地南側沖合1.5km T-A3	2022.6.20	<0.32
		2022.6.27	<0.32
		2022.7.4	<0.33
		2022.7.14	0.62
		2022.7.18	<0.33
		2022.7.25	<0.33
		2022.8.1	<0.33
		2022.8.8	<0.32

(注)「<」: 検出下限値未満  
採取深度はいずれも表層

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
沿岸 20km 圏内	2F北放水口 T-3	2022.4.5	<0.31
		2022.4	—
		2022.4.19	<0.37
		2022.4.26	<0.39
		2022.5.2	<0.37
		2022.5.10	<0.38
		2022.5.17	<0.38
		2022.5.24	<0.37
		2022.5.31	<0.38
		2022.6.9	<0.38
		2022.6.14	<0.39
		2022.6.21	<0.37
		2022.6.28	<0.34
		2022.7.5	<0.38
	2022.7.12	<0.38	
	2022.7.19	<0.38	
	請戸港南側 T-6	2022.4.5	<0.31
		2022.4	—
		2022.4.19	<0.38
		2022.4.26	<0.38
		2022.5.2	<0.37
		2022.5.10	<0.38
		2022.5.17	<0.38
		2022.5.24	<0.37
		2022.5.31	<0.37
		2022.6.9	<0.38
2022.6.14		<0.38	
2022.6.21		<0.38	
2022.6.28	<0.34		
2022.7.5	<0.38		

(注)「<」: 検出下限値未満 「—」: 欠測  
2F: 福島第二原子力発電所  
採取深度はいずれも表層

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (5/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)	採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
沿岸 20km 圏内	請戸港南側 T-6	2022.7.12	<0.37	沿岸 20km 圏内	1F敷地沖合3km T-D5	2022.7.4	<0.38
		2022.7.19	<0.38			2022.7.11	<0.38
	請戸川沖合3km T-D1	2022.4.8	<0.31		2F敷地沖合3km T-D9	2022.4.8	<0.31
		2022.4	—			2022.4	—
		2022.4.19	<0.37			2022.4.19	<0.37
		2022.4.25	<0.38			2022.4.25	<0.38
		2022.5.7	<0.38			2022.5.7	<0.37
		2022.5.9	<0.37			2022.5.9	<0.38
		2022.5.16	<0.38			2022.5.16	<0.37
		2022.5.26	<0.38			2022.5	—
		2022.6.1	<0.38			2022.6.2	<0.38
		2022.6.10	<0.38			2022.6.11	<0.38
		2022.6.17	<0.39			2022.6.18	<0.39
		2022.6.20	0.46			2022.6.23	<0.39
		2022.6.27	<0.34			2022.6.29	<0.34
		2022.7.4	<0.38			2022.7.4	<0.38
		2022.7.11	<0.38			2022.7.11	<0.38
		1F敷地沖合3km T-D5	2022.4.8			<0.31	1F敷地沖合15km T-5
	2022.4		—		2022.4	—	
	2022.4.19		<0.38		2022.4.19	<0.37	
	2022.4.25		<0.38		2022.4.25	<0.38	
	2022.5.7		<0.38		2022.5.7	<0.37	
	2022.5.9		<0.38		2022.5.9	<0.37	
	2022.5.16		<0.38		2022.5.16	<0.38	
	2022.5.26		<0.38		2022.5	—	
	2022.6.1		<0.38		2022.6.2	<0.37	
	2022.6.10		<0.38		2022.6.11	<0.38	
	2022.6.17	<0.38	2022.6.18		<0.38		
2022.6.20	<0.39	2022.6.23	<0.39				
2022.6.27	<0.34	2022.7.4	<0.38				

(注)「<」: 検出下限値未満 「—」: 欠測

1F: 福島第一原子力発電所 2F: 福島第二原子力発電所  
採取深度はいずれも表層

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (6/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
	1F敷地沖合15km T-5	2022.7.11	<0.38

(注)「<」: 検出下限値未満  
 1F: 福島第一原子力発電所  
 採取深度はいずれも表層

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
沿岸 20km 圏内 (魚類採取点)	太田川沖合1km付近 T-S1	2022.5.10*1	0.077
		2022.5.18	0.13
		2022.6.2	<0.068
	小高区沖合3km付近 T-S2	2022.5.10*1	<0.065
		2022.5.18	0.091
		2022.6.2	<0.074
	請戸川沖合3km付近 T-S3	2022.5.11*1	0.067
		2022.5.25	0.077
		2022.6.22	0.14
	1F敷地沖合3km付近 T-S4	2022.5.11*1	<0.067
		2022.5.25	0.084
		2022.6.22	0.14
	木戸川沖合2km付近 T-S5	2022.4	—
		2022.5.30	<0.074
		2022.6.29	0.11
	2F敷地沖合2km付近 T-S7	2022.4	—
		2022.5.30	<0.33
		2022.6.29	0.39
	熊川沖合4km付近 T-S8	2022.5.9*1	0.070
		2022.5	—
		2022.6.27	0.075

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
沿岸 20km 圏内 (魚類採取点)	小高区沖合15km付近 T-B1	2022.5.17*1	<0.32
		2022.5.24	<0.33
		2022.6.21	<0.33
	請戸川沖合18km付近 T-B2	2022.5.17*1	<0.32
		2022.5.24	<0.34
		2022.6.21	<0.33
	1F敷地沖合10km付近 T-B3	2022.4	—
		2022.5.31	<0.33
		2022.6.28	<0.33
	2F敷地沖合10km付近 T-B4	2022.4	—
		2022.5.31	<0.33
		2022.6.28	<0.33

(注)「<」: 検出下限値未満 「—」: 欠測  
 1F: 福島第一原子力発電所 2F: 福島第二原子力発電所  
 採取深度はいずれも表層  
 \*1: 4月分は悪天候のため5月に採取した。

# (別紙) 海水のトリチウム濃度 測定値一覧 (7/7)

採取エリア	採取点名及び採取点番号	採取年月日	H-3濃度 (Bq/L)
沿岸 20km 圏外	岩沢海岸沖合15km T-7	2022.4.21	<0.35
		2022.5.30	<0.31
		2022.6	—
	沼の内沖合5km T-M10	2022.4.21	<0.35
		2022.5.30	<0.31
		2022.6	—
	いわき市北部沖合3km T-12	2022.4	—
		2022.5.25	<0.37
		2022.6.17	<0.38
	小名浜港沖合3km T-18	2022.4.21	<0.35
		2022.5.30	<0.31
		2022.6	—
	夏井川沖合1km T-17-1	2022.4	—
		2022.5.25	<0.38
		2022.6.17	<0.38
	豊間沖合3km T-20	2022.4	—
		2022.5.25	<0.38
		2022.6.17	<0.38
	新田川沖合1km T-13-1	2022.4	—
		2022.5.20	<0.38
		2022.6.3	<0.38
相馬沖合3km T-22	2022.4	—	
	2022.5.20	<0.39	
	2022.6.3	<0.38	
鹿島沖合5km T-MA	2022.4	—	
	2022.5.20	<0.37	
	2022.6.3	<0.38	

(注) 「<」: 検出下限値未満 「—」: 欠測  
採取深度はいずれも表層

【海水】

・トリチウムについて、採取点数、頻度を増やし、検出下限値を国の目標値と整合するよう設定した。

赤字：従来より強化した点

対象	採取場所 (図1,2,3参照)	採取点数	測定対象	頻度	検出下限値
海水	港湾内	10	セシウム134,137	毎日	0.4 Bq/L
			トリチウム	1回/週	3 Bq/L
	港湾外 2km圏内	2	セシウム134,137	1回/週	0.001 Bq/L
				毎日	1 Bq/L
		5 → 8	セシウム134,137	1回/週	1 Bq/L
		7 → 10	トリチウム	1回/週	1 → 0.4 Bq/L <sup>*1</sup>
	沿岸 20km圏内	6	セシウム134,137	1回/週	0.001 Bq/L
			トリチウム	2回/月 → 1回/週 <sup>*2</sup>	0.4 → 0.1 Bq/L <sup>*3</sup>
	沿岸 20km圏内 (魚採取箇所)	1	トリチウム	1回/月	0.1 Bq/L
		0 → 10	トリチウム	なし → 1回/月	0.1 Bq/L <sup>*3</sup>
沿岸 20km圏外 (福島県沖)	9	セシウム134,137	1回/月	0.001 Bq/L	
	0 → 9	トリチウム	なし → 1回/月	0.1 Bq/L <sup>*3</sup>	

※：採取深度はいずれも表層

\*1：必要に応じて電解濃縮法\*により検出値を得る。

\*2：検出下限値を0.1Bq/Lとした測定は、1回/月

\*3：電解濃縮装置が設置されるまでは0.4Bq/Lにて実施する。

\*：トリチウム水は電気分解されにくい現象を利用した濃縮法

【魚類・海藻類】

・採取点数、測定対象、頻度を増やし、検出下限値を国の目標値と整合するよう設定した。

赤字：従来より強化した点

対象	採取場所 (図1,2参照)	採取点数	測定対象	頻度	検出下限値
魚類	沿岸 20km圏内	11	セシウム134,137	1回/月	10 Bq/kg (生)
			ストロンチウム90 (セシウム濃度上位5検体)	四半期毎	0.02 Bq/kg (生)
		1	トリチウム (組織自由水型) *1	1回/月	0.1 Bq/L
			トリチウム (有機結合型) *2		0.5 Bq/L
		0 → 10	トリチウム (組織自由水型) *1	なし → 1回/月	0.1 Bq/L *3
トリチウム (有機結合型) *2	0.5 Bq/L				
海藻類	港湾内	1	セシウム134,137	1回/年 → 3回/年	0.2 Bq/kg (生)
	港湾外 2km圏内	0 → 2	セシウム134,137	なし → 3回/年	0.2 Bq/kg (生)
			ヨウ素129	なし → 3回/年	0.1 Bq/kg (生)
			トリチウム (組織自由水型) *1	なし → 3回/年	0.1 Bq/L *3
			トリチウム (有機結合型) *2		0.5 Bq/L

\*1：動植物の組織内に水の状態で存在し、水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。

\*2：動植物の組織内のタンパク質などに有機的に結合して組織内に取り込まれ、細胞の代謝により組織外へ排出されるトリチウム。

\*3：電解濃縮装置が設置されるまでは0.4Bq/Lにて実施する。


# <参考> 安全確保のための設備の全体像

出典：地理院地図（電子国土Web）をもとに東京電力ホールディングス株式会社にて作成  
<https://maps.gsi.go.jp/#13/37.422730/141.044970/&base=std&is=std&disp=1&vs=c1j0h0k0i0u0t0z0r0s0m0f1>




※：共同漁業権非設定区域

当面の間、海水とALPS処理水が混合・希釈していることを、立坑を活用して直接確認した後、放出を開始

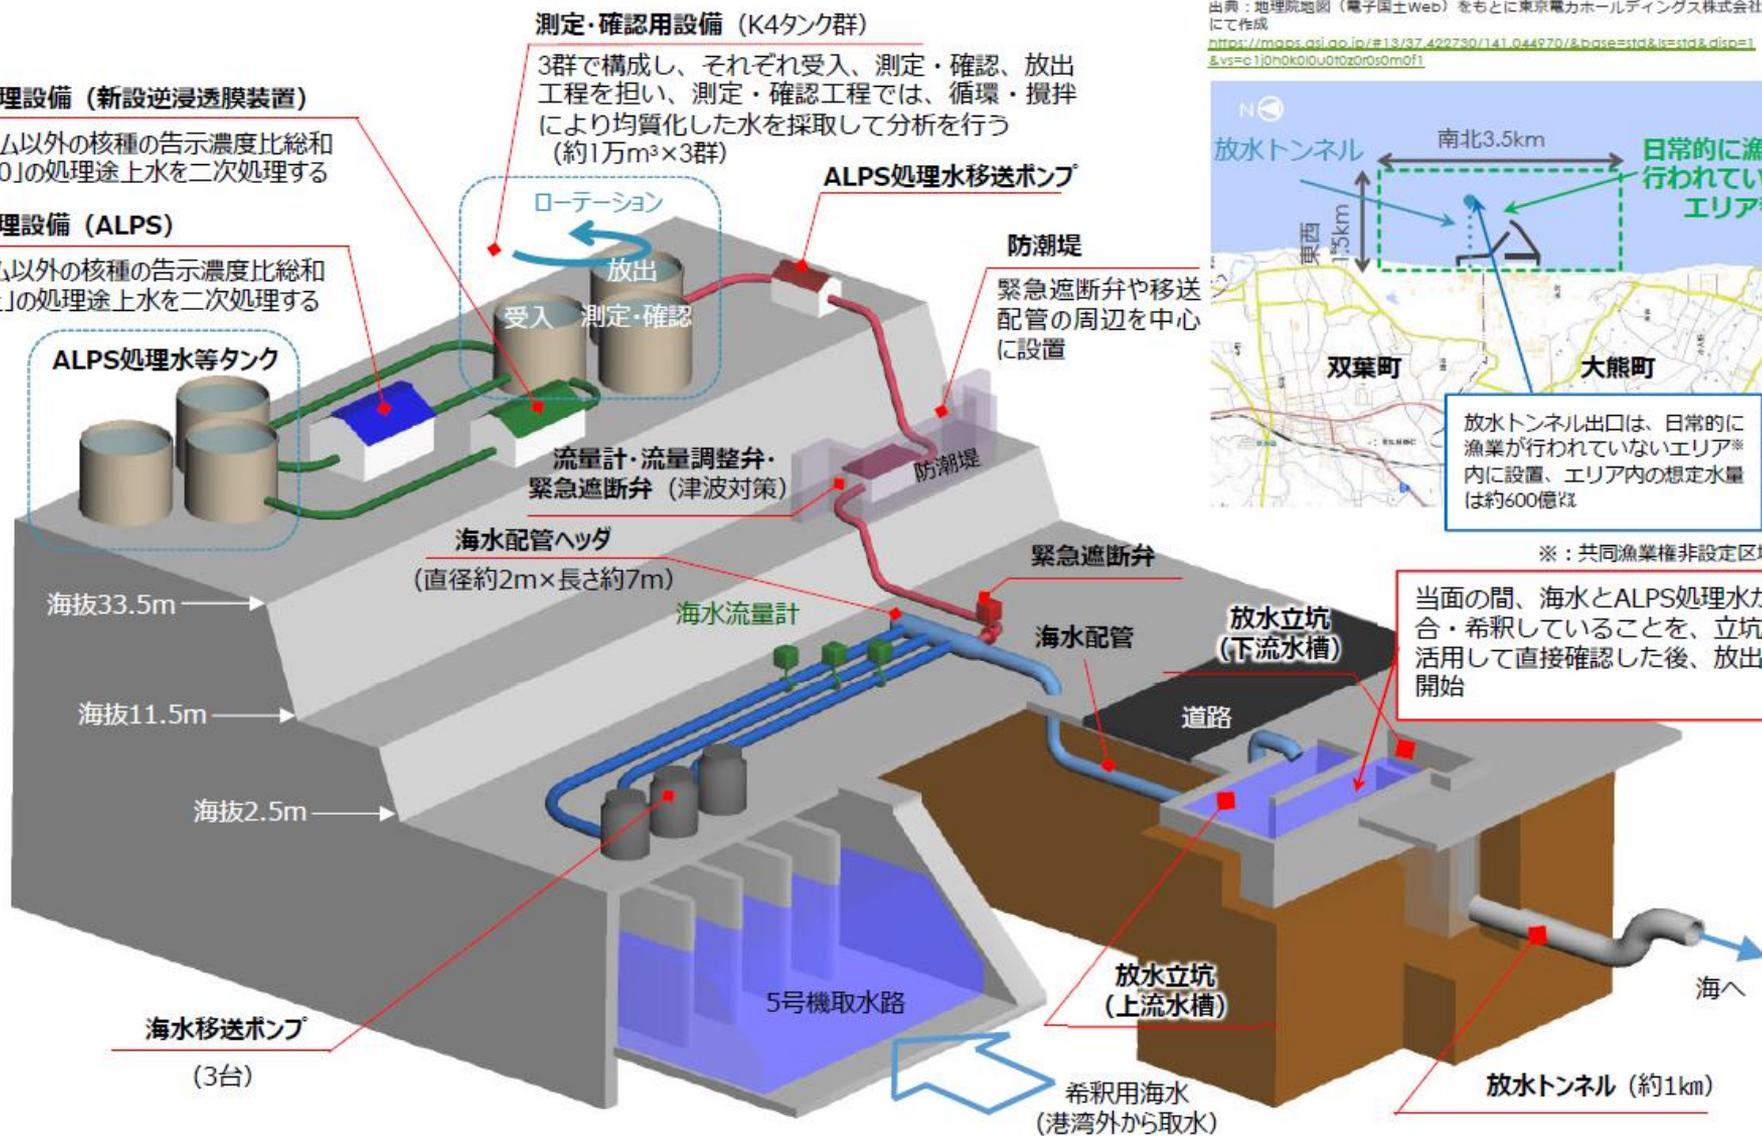

- 2019年の気象・海象データを使って評価した結果、現状の周辺海域の海水に含まれるトリチウム濃度（0.1～1ベクレル/ℓ）よりも濃度が高くなると評価された範囲は、発電所周辺の2～3kmの範囲で1～2ベクレル/ℓであり、WHO飲料水ガイドライン10,000ベクレル/ℓの10万分の1～1万分の1である。

⇒ 拡散状況を確認するためモニタリングを強化する。

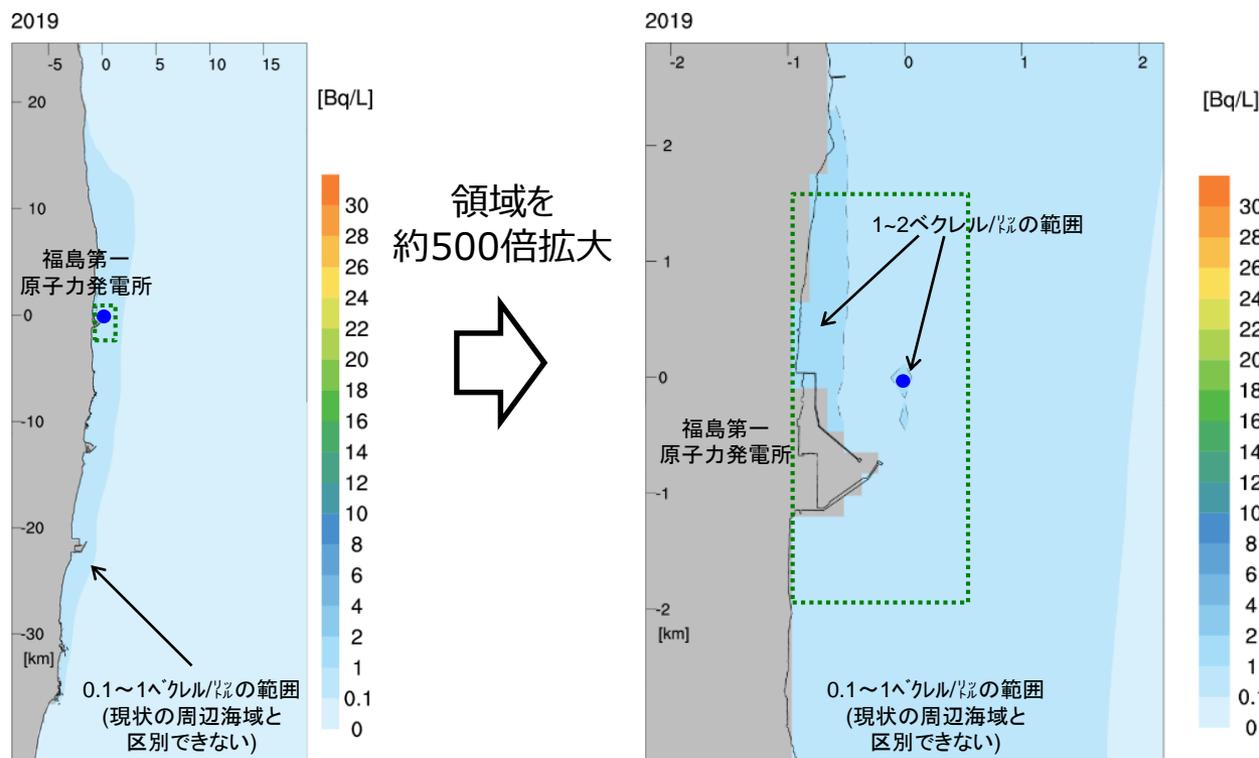

※：シミュレーションは、米国の大学で開発、公開され各国の大学・研究機関で使用されている海洋拡散モデル（ROMS）に電力中央研究所が改良を加えたプログラムを用いて実施

福島県沖拡大図  
(最大目盛30ベクレル/ℓにて作図)

発電所周辺拡大図  
(最大目盛30ベクレル/ℓにて作図)