

(Bq/L)

0.14

0.12

0.10


0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

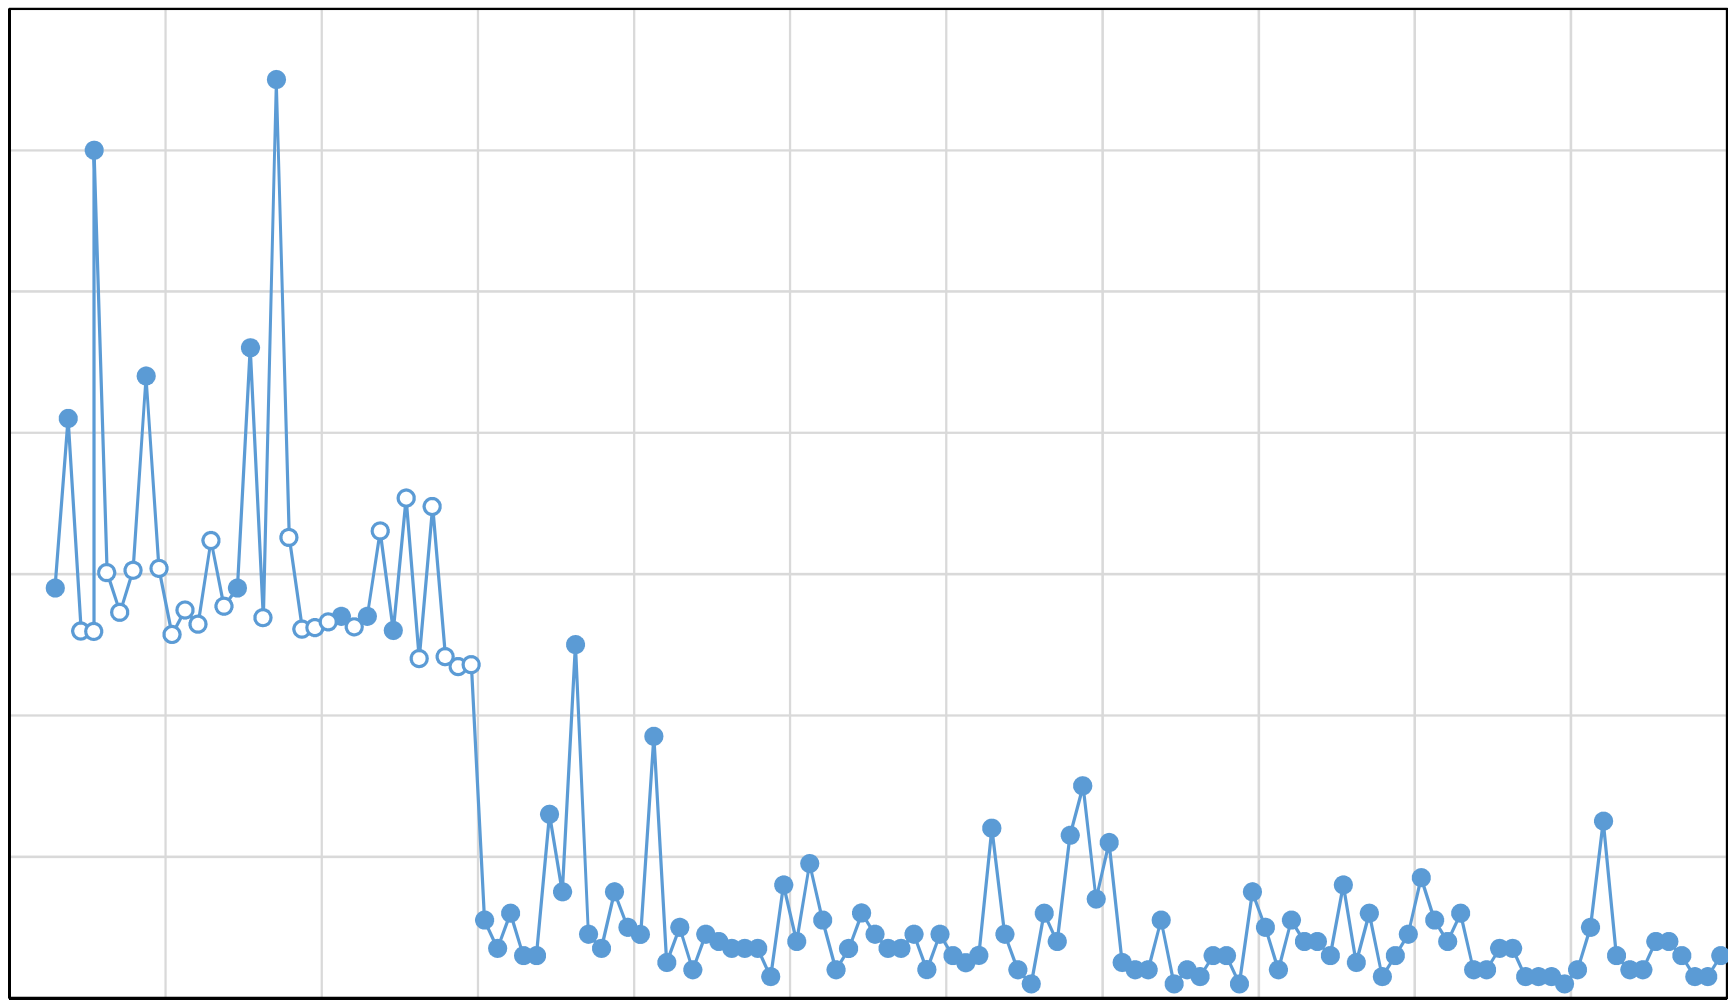

(4) 第一 (発) 沖合2km セシウム-137濃度の推移

(採取月)

※白抜きは検出下限値未満