

(Bq/L)

0.10


0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

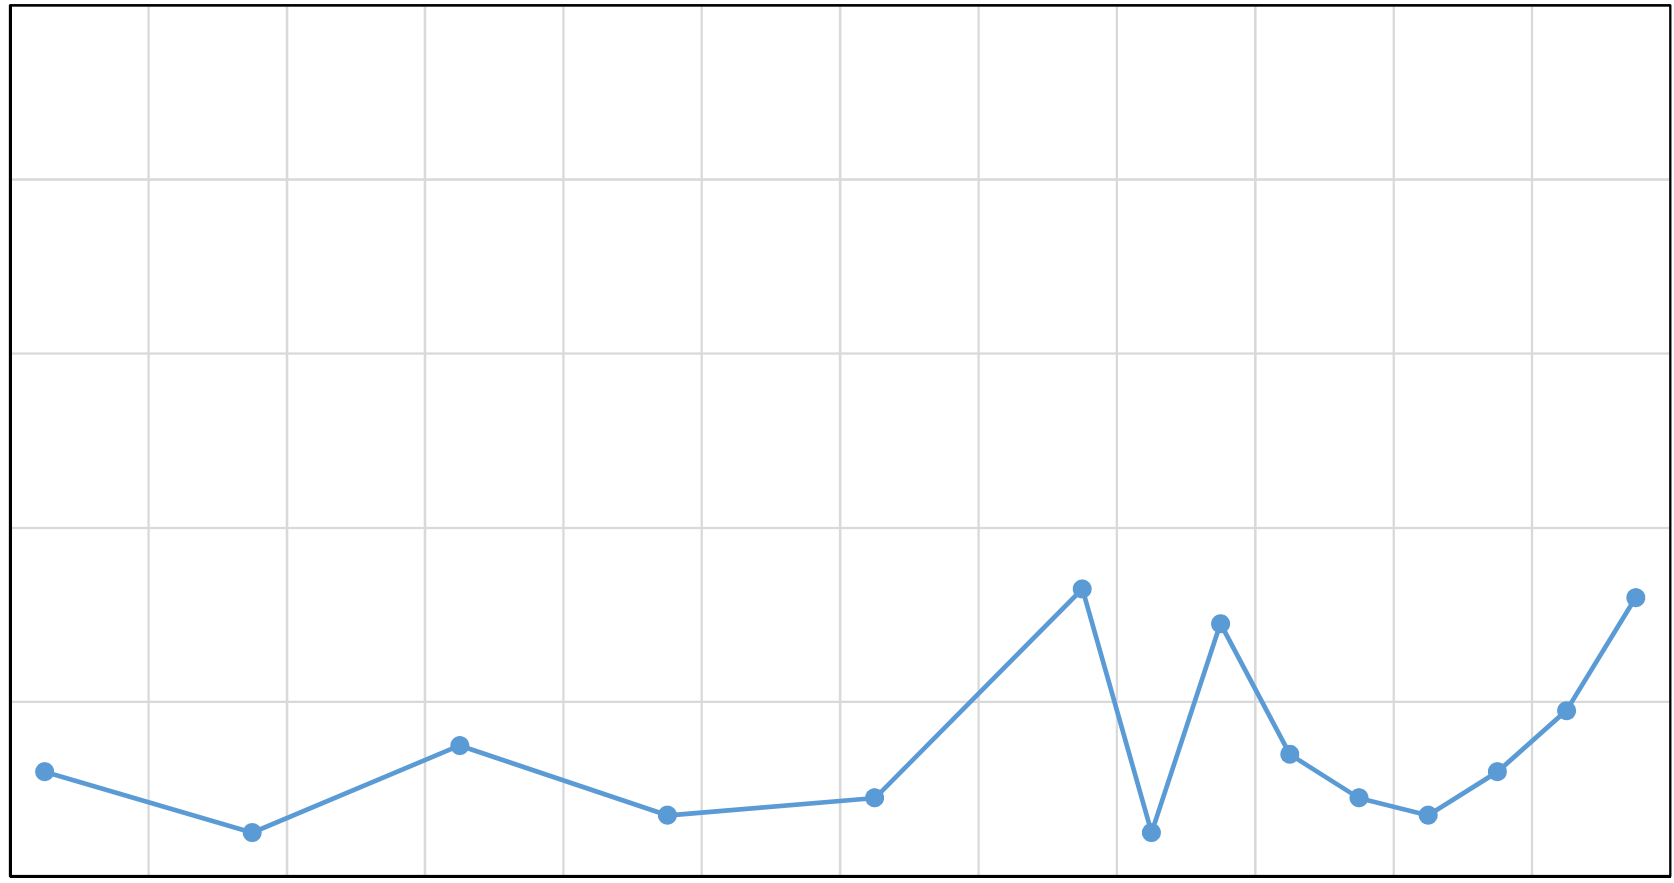

R4.5

R4.7

R4.9

R4.11

R5.1

R5.3

R5.5

R5.7

R5.9

R5.11

R6.1

R6.3

(7) ALPS処理水放出口北2km西0.5km

(採取月)

セシウム-137濃度の推移