


機 名 称		引込分電盤
キャビネット型式		2段階
電 気 方 式	種 別	常用回路
	相 様	単相3線式
	電 圧	210/105V
負 荷 容 量		12kVA
主幹器具	定格電流	100 A
	定格遮断電流	10kA以上
備考	幹線	電力会社より引込
	入線方向	下方より

鋼板型、屋内外兼用、露出形、標準塗装




※ 倭国は参考国とする。

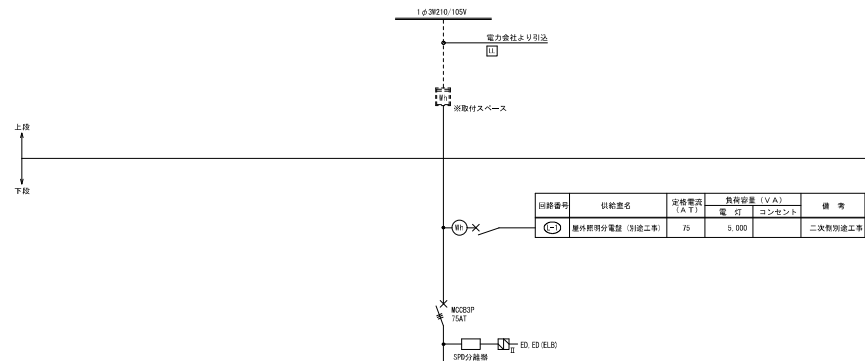


備考	負荷容量 (VA) コンセント	電灯	充電スタンド (A/T)	供給器名	回路番号
	300	20	電灯・女子・多機能トイレ	①	EJ-09 20W X EJ-09 20W
1,200		20	プロセッサユニット	②	EJ-09 20W X
630		20	自動水栓・温水洗浄便座 男子トイレ	③	EJ-09 20W X EJ-09 30W
320		20	自動水栓・温水洗浄便座 男子トイレ	④	EJ-09 20W X EJ-09 30W
710		20	オスメント 多機能トイレ	⑤	EJ-09 20W X EJ-09 20W
-		20	予備	⑥	EJ-09 30W X
10		20	トイレ呼出音	⑦	EJ-09 20W X EJ-09 20W
1,375		20	電気バネリヒータ 女子トイレ	⑧	EJ-09 20W X EJ-09 20W
500		20	電気バネリヒータ 多機能トイレ	⑨	EJ-09 20W X EJ-09 20W
4,745	380	380			
	5,025	1,830			

- ### ■ 補記
1. 二次配配管において、8mm以上のケーブルの場合は端子台を設ける事、また、分岐回路数等の検知端子又は断相を設ける。
 2. 屋外架の品取部に使用する納入用ガラスはワイヤガード風随付とすること。
 3. 負荷の設備の不均衡率は、30%以下を原則とする。
 4. 室内にボルトのトルク管理装置一箇所を付け加えること。
 5. 室内配線は、E型配線を使用する。
 6. 図中特記なきものは下記による。



			TITLE	引込値結核図	SCALE N. S. (A3)	DATE 24. 12. 31	NO E-03
			PROJECT	都市公園〈折念〉工事（トイレ・建築）	CHECK	株式会社ブレック研究所	

※仕様、メーカー等については、変更となる場合があります。

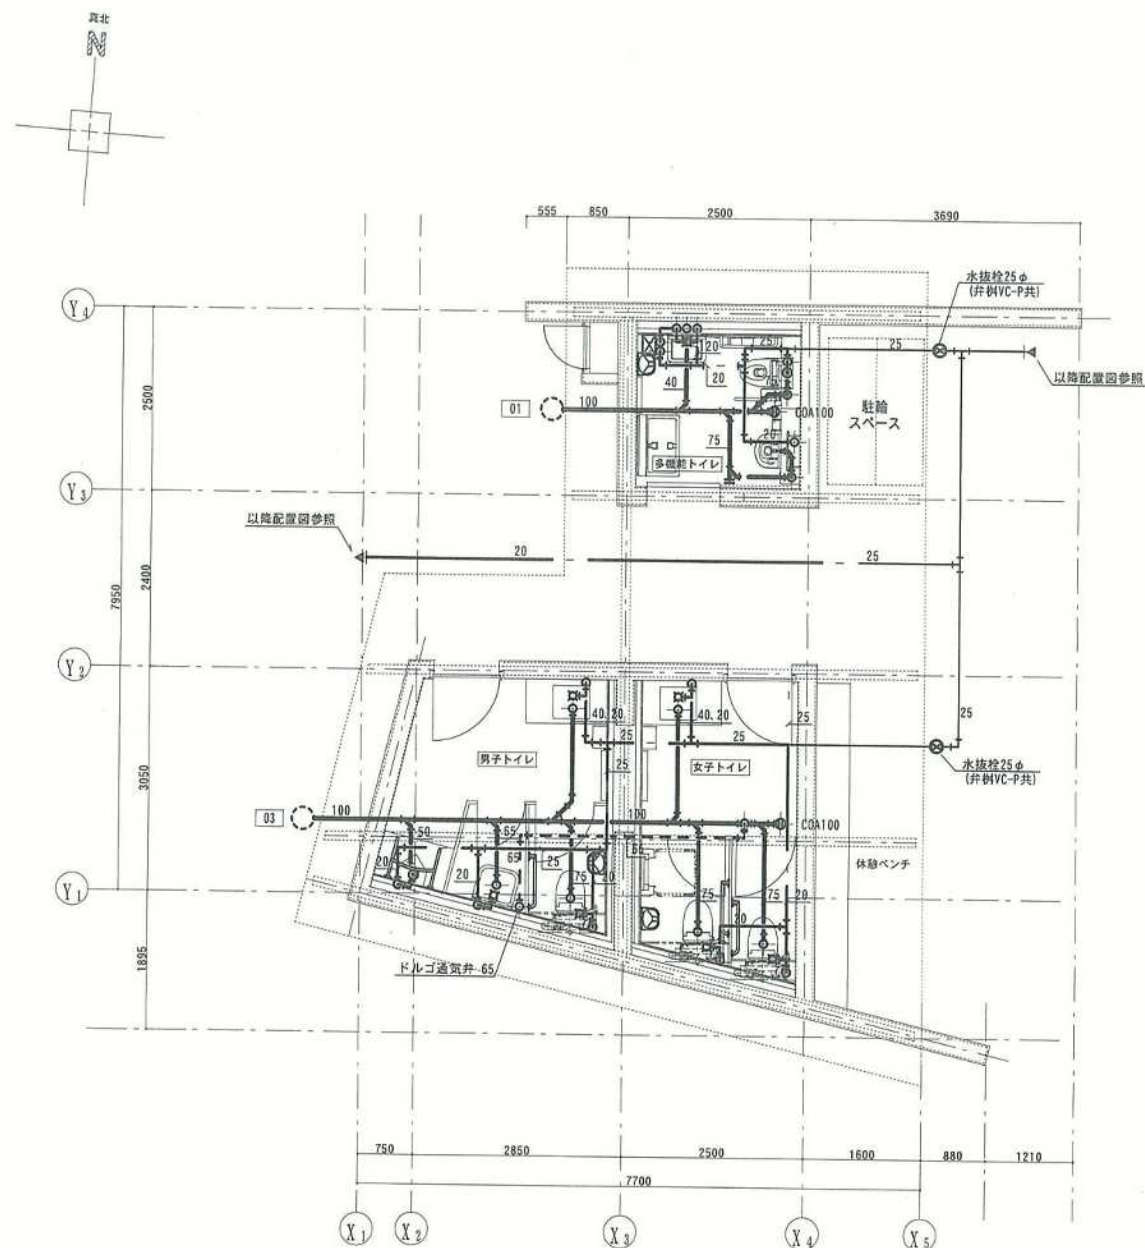

衛生器具表

名 称	JIS型番	付 属 品	部 屋 名	合 計 数 量	1 階				
					男 子 トイレ	女 子 トイレ	多 目 的 トイレ	原 外	
洋 風 大 便 器	C1630S	クイックタンク式壁掛 貯湯式温水洗浄便座 (フルオート洗浄・大型リモコン (充電式)・センサースイッチ) 別置一式		3	1	2			
小 便 器	U620	センサー一体形壁掛小便器		1	1				
洗 面 器		はめ込み角型洗面器 (アンダーカウンター式) 自動水栓 (自己発電タイプ)		2	1	1			
同 上 カ ウ ン タ ー	建築工事			(2)	(1)	(1)			
ト イ レ バ ッ ク		多目的トイレバック (開口固定 2,000mm用) オストメイト対応流し (節電付電気温水器付) 洗面カウンター (節電付電気温水器付) 温水専用便座 (フタなし・強化固定タイプ)		1			1		
清 掃 用 流 し		清掃流し、リムカバー、横水栓、Sトラップ、附属品一式		1	1				
ベ ビ ー チ ェ ア		床固定タイプ		3	1	1	1		
ベ ビ ー ベ ッ ド		床固定 縦型		1		1			
ベ ビ ー ベ ッ ド		床固定 横型		1			1		
不凍水栓柱		13A 1.2m、横水栓 (吐出口回転形 キー式 13mm F7) 共		1				1	
手すり		小便器用手すり		1	1				
手すり		L型 樹脂被覆タイプ		3	1	2			

注記) 1. 色は監覧員の指示とする。
2. 鏡、カウンター等は建築工事とする。
3. 洗面・手洗器等の給水・給湯管には、止水栓を設置する。

株式会社ブレック研究所
一級建築士事務所 東京都知事登録 第017618号
一級建築士 233817号 福岡 眞

福原信一 一級建築士事務所
一級建築士事務所 東京都知事登録 第63080号
一級建築士 364177号 福原信一

TITLE
給排水衛生設備 平面図・器具表
PROJECT
都市公園 (祈念) 工事 (トイレ・機械)

SCALE
1/100 (A3)
DATE
24.12.31
CHECK
株式会社ブレック研究所

NO
M-14

※仕様、メーカー等については、変更となる場合があります。